

ИП Сивухо Николай Николаевич  
ИНН 432401588030 Эл. почта: rost43@bk.ru Тел.: +7(953)6931287  
610008 Кировская обл, г. Киров

---

УТВЕРЖДЕНО:

*Гуава - руководитель*  
*Администрация*  
*МО "Курумканский район"*  
*Бурдаев*



**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУРУМКАН»  
КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  
НА ПЕРИОД ДО 2040 ГОДА**

**(Актуализация на 2026 год)**

**Обосновывающие материалы**

2026 г.

## Оглавление

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 |
| Перечень используемых терминов, определений и сокращений.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18 |
| Сокращения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 |
| ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУРУМКАН» КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 |
| ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 |
| ГЛАВА 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22 |
| Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 |
| 1.1 Зоны действия производственных котельных .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22 |
| 1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 |
| 1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                | 23 |
| Часть 2 Источники тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 |
| 2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 |
| 2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки .....                                                                                                                                                                                                                                      | 26 |
| 2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности ...                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 |
| 2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто .....                                                                                                                                                                                         | 26 |
| 2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса .....                                                                                                                                                                                           | 27 |
| 2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....                                                                                                                                                                                         | 27 |
| 2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха.....                                                                                                                                                                             | 27 |
| 2.8 Среднегодовая загрузка оборудования.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28 |
| 2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| 2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии...                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28 |
| 2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 |
| 2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей ..... | 28 |
| 2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                        | 29 |
| Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения .....                                                                       | 30 |
| 3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе .....                                                                                                                                                                                                    | 30 |
| 3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам .....  | 30 |
| 3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях.....                                                                                                                                                                                                                                           | 31 |
| 3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов.....                                                                                                                                                                                                                                       | 32 |
| 3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности .....                                                                                                                                                                                                                                    | 32 |
| 3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети .....                                                                                                                                                                            | 32 |
| 3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей.....                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 |
| 3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет.....                                                                                                                                                                                                                                                      | 32 |
| 3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет .....                                                                                                                                           | 33 |
| 3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов .....                                                                                                                                                                                                                         | 33 |
| 3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей .....                                                                                     | 35 |
| 3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя ..... | 35 |
| 3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года.....                                                                                                                                                                                | 36 |
| 3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения .....                                                                                                                                                                                                        | 36 |
| 3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям .....                                                                                                               | 36 |
| 3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя .....                                                                                                                                  | 37 |
| 3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи .....                                                                                                                                                                                   | 38 |
| 3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций.....                                                                                                                                                                                                                                           | 38 |
| 3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления .....                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию .....                                                                                                                                                                                                           | 38 |
| 3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии).....                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 |
| 3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                       | 40 |
| Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41 |
| 4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ..... | 41 |
| 4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 42 |
| Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.....                                                                                                                                                                                                                                     | 43 |
| 5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления.....                                                                                                                                                                                                                                 | 43 |
| 5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                    | 43 |
| 5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии .....                                                                                                                                                              | 43 |
| 5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом.....                                                                                                                                                                                        | 44 |
| 5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение .....                                                                                                                                                                                                            | 44 |
| 5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                    | 45 |
| 5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                 | 45 |
| Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки .....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 46 |
| 6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.....                                               | 46 |
| 6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения.....                                                                                                                                                             | 47 |
| 6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю .....                    | 47 |
| 6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                       | 47 |
| 6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности .....                                                                                  | 48 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения .....                                                                             | 48 |
| Часть 7 Балансы теплоносителя .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 49 |
| 7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.....                                                               | 49 |
| 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                    | 50 |
| 7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                            | 50 |
| Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 |
| 8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51 |
| 8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 51 |
| 8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 |
| 8.4 Описание использования местных видов топлива.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51 |
| 8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ..... | 52 |
| 8.6 Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании .....                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 |
| 8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 52 |
| 8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                    | 52 |
| Часть 9 Надежность теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 |
| 9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 |
| 9.2 Частота отключений потребителей.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 |
| 9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 59 |
| 9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) .....                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59 |
| 9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с                                                                                                                                          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»..... | 59 |
| 9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части .....                                                                                                                                               | 60 |
| 9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....            | 60 |
| Часть 10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.....                                                                                                                                                                                                                                               | 61 |
| 10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования .....                         | 61 |
| 10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения .....                                                                                                              | 62 |
| Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63 |
| 11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет .....               | 63 |
| 11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                      | 64 |
| 11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64 |
| 11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей.....                                                                                                                                                                                                 | 64 |
| 11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет .....                                                                                                                                                      | 65 |
| 11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения .....                                                                                                                            | 66 |
| 11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                        | 66 |
| Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                                           | 67 |
| 12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) .....                                                                                                                   | 67 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 67 |
| 12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 67 |
| 12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 67 |
| 12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 |
| 12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 68 |
| ГЛАВА 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69 |
| 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 |
| 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе .....                                                                                                                                                                          | 69 |
| 2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации .....                                                                                                                                                                                                                                               | 70 |
| 2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                 | 72 |
| 2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе .....                                                                                                                                                                                                                                                                              | 72 |
| 2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе ..... | 73 |
| 2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 73 |
| ГЛАВА 3 Электронная модель системы теплоснабжения поселения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74 |
| ГЛАВА 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 |
| 4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |

располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды .....75

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии.....77

4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей .....77

4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....77

## ГЛАВА 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения ..... 78

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения .....78

5.2 Техничко-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения .....79

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения .....80

5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....80

ГЛАВА 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах ..... 81

6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии .....81

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения .....82

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов .....82

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии .....82

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения .....83

6.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....83



## ГЛАВА 7 Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии ..... 84

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») .....84

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей .....86

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») .....87

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») .....87

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения») .....87

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.....87

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии .....87

|                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....                                            | 88 |
| 7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии .....                                                                   | 88 |
| 7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.....                                                                                         | 88 |
| 7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями.....                                                                                                                                   | 88 |
| 7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения .....                                       | 88 |
| 7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива .....                                              | 88 |
| 7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения .....                                                                                                                                                          | 89 |
| 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                          | 90 |
| 7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                       | 91 |
| ГЛАВА 8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей .....                                                                                                                                                               | 92 |
| 8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)..... | 92 |
| 8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения .....                                             | 92 |
| 8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения .....          | 93 |
| 8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных .....       | 93 |
| 8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения .....                                                                                                                                                 | 93 |
| 8.6 Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения .....                                                                                                                                       | 93 |
| 8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.....                                                                                    | 93 |
| 8.8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.....                                                                                                                | 93 |
| 8.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций .....                                                                                                                                                                 | 94 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8.10 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94  |
| ГЛАВА 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                   | 95  |
| 9.1 Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения.....                   | 95  |
| 9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) .....                                                                                                                                                                                                                                                 | 95  |
| 9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям.....                                                                                                                                                                               | 95  |
| 9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                                                                                                                                    | 95  |
| 9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                                                                                                                    | 95  |
| 9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                                                                            | 95  |
| ГЛАВА 10 Перспективные топливные балансы .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96  |
| 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения.....                                                                                            | 96  |
| 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива .....                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 99  |
| 10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива.....                                                                                                                                                                                                                                     | 101 |
| 10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения ..... | 101 |
| 10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении .....                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101 |
| 10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 101 |
| 10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 101 |
| ГЛАВА 11 Оценка надежности теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения .....                                                              | 103 |
| 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения ..... | 103 |
| 11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам .....                                              | 105 |
| 11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки .....                                                                                                                                                                            | 105 |
| 11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии .....                                                                                                                  | 105 |
| 11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                      | 106 |
| ГЛАВА 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию .....                                                                                                                                                      | 107 |
| 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей .....                                                                                    | 107 |
| 12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей.....                           | 108 |
| 12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций .....                                                                                                                                                                                                                  | 109 |
| 12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения.....                                                                             | 109 |
| 12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                      | 109 |
| ГЛАВА 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения .....                                                                                                                                                                                                         | 110 |
| 13.1 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                      | 113 |
| ГЛАВА 14 Ценовые (тарифные) последствия .....                                                                                                                                                                                                                              | 114 |
| 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения .....                                                                                                                                                                | 114 |
| 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации .....                                                                                                                                                    | 116 |
| 14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей .....                                                                                                                 | 118 |
| 14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                      | 118 |
| ГЛАВА 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций .....                                                                                                                                                                                                                   | 119 |
| 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения.....                                                                                                   | 119 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации .....                                                                                                                                 | 119 |
| 15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации .....                                                                                                                                  | 120 |
| 15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации .....                                                                                                 | 122 |
| 15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) .....                                                                                                                                                                                          | 123 |
| 15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                 | 123 |
| ГЛАВА 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения .....                                                                                                                                                                                                                                | 124 |
| 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.....                                                                                                                                          | 124 |
| 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них .....                                                                                                                                  | 124 |
| 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения .....                                                                                        | 124 |
| 16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                 | 124 |
| ГЛАВА 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                                                  | 126 |
| 17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения.....                                                                                                                                                          | 126 |
| 17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения .....                                                                                                                                                                                               | 126 |
| 17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения .....                                                                                                     | 126 |
| ГЛАВА 18 Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....                                                                                                                                                                        | 127 |
| 18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения.....                                                                                                                                                                                  | 127 |
| 18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения .....                                                                                                                         | 128 |
| ГЛАВА 19 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии ..... | 129 |
| 19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия .....                                                                                                                                                                                                                         | 129 |
| 19.2 Схема теплоснабжения объектов .....                                                                                                                                                                                                                                              | 130 |
| 19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений .....                                                                                                                                                                                                           | 130 |
| 19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации.....                                                                                                                                                                                   | 132 |
| 19.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций ....                                                                                                                                                                                                     | 133 |

|                                                                                                     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях ..... | 134 |
| 19.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей .....       | 134 |
| 19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях.....      | 134 |
| 19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов .....          | 137 |
| 19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения .....                        | 138 |

## **Перечень приложений**

Приложение 1 – Схема теплоснабжения с. Курумкан.

## ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- 1) определение направления развития системы теплоснабжения на расчетный период;
- 2) определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;
- 3) снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;
- 4) повышение качества предоставляемых энергоресурсов;
- 5) увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития, оценки состояния существующих источника тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основные принципы разработки схемы теплоснабжения:

- 1) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;
- 2) обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами;
- 3) соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;
- 4) минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на единицу потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе;
- 5) согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

При актуализации схемы теплоснабжения использовались исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования и теплоснабжающими организациями, в том числе следующие документы и источники:

- 1) Генеральный план развития муниципального образования;
- 2) материалы ранее утвержденной схемы теплоснабжения;
- 3) температурные графики, схемы сетей теплоснабжения, технологические схемы источников тепловой энергии, сведения по основному оборудованию, данные по присоединенной тепловой нагрузке и т.п.;
- 4) показатели хозяйственной и финансовой деятельности теплоснабжающей организации (данные с официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - <http://ri.eias.ru>);
- 5) статистическая отчетность теплоснабжающих организаций о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном выражении;



б) предложения теплоснабжающих организаций по внесению изменений в схему теплоснабжения.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- 1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- 2) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- 3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 4) Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»;
- 5) Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- 6) Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 «Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340»;
- 7) СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003»;
- 8) СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами При актуализации схемы являются:

- 1) Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- 2) Постановление Правительства РФ от 03.04.2018 № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- 3) Постановление Правительства РФ от 16.03.2019 № 276 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам разработки и утверждения схем теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения»;
- 4) Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;
- 6) Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

## Перечень используемых терминов, определений и сокращений

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения.

**Энергетический ресурс** – носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии).

**Энергосбережение** – реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

**Энергетическая эффективность** – характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.

**Техническое состояние** – совокупность параметров, качественных признаков и пределов их допустимых значений, установленных технической, эксплуатационной и другой нормативной документацией.

**Испытания** – экспериментальное определение качественных и/или количественных характеристик параметров энергооборудования при влиянии на него факторов, регламентированных действующими нормативными документами.

**Зона действия системы теплоснабжения** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

**Зона действия источника тепловой энергии** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

**Установленная мощность источника тепловой энергии** - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии.

**Располагаемая мощность источника тепловой энергии** - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

**Реконструкция** — процесс изменения устаревших объектов, с целью придания свойств новых в будущем. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) — изменение параметров объекта капитального строительства, его частей. Реконструкция линейных объектов (водопроводов, канализации) — изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (пропускной способности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

**Мощность источника тепловой энергии нетто** - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии.

**Модернизация (техническое перевооружение)** - обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.

**Теплосетевые объекты** - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии.

**Элемент территориального деления** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных

единиц.

**Расчетный элемент территориального деления** - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

**Радиус эффективного теплоснабжения** - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения (источник: Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»).

**Коэффициент использования теплоты топлива** – показатель энергетической эффективности каждой зоны действия источника тепловой энергии, доля теплоты, содержащейся в топливе, полезно используемой на выработку тепловой энергии (электроэнергии) в котельной (на электростанции).

**Материальная характеристика тепловой сети** - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину.

**Удельная материальная характеристика тепловой сети** - отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети.

**Расчетная тепловая нагрузка** - тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха.

**Базовый период** - год, предшествующий году разработки и утверждения первичной схемы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

**Базовый период актуализации** - год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

**Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения** - раздел схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения), содержащий описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения и обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

**Энергетические характеристики тепловых сетей** - показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя.

**Топливный баланс** - документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии.

**Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения** - документ в электронной форме, в котором представлена информация о характеристиках систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

**Коэффициент использования установленной тепловой мощности** - равен отношению среднеарифметической тепловой мощности к установленной тепловой мощности котельной за определенный интервал времен.

## СОКРАЩЕНИЯ

**АСКУЭ** – автоматизированная система контроля и учета энергоресурсов.  
**АГБМК** – автоматическая газовая блочно-модульная котельная.  
**БМК** – блочно-модульная котельная.  
**ВПУ** – водоподготовительные установки.  
**ГО** – городской округ.  
**ГВС** – система горячего водоснабжения.  
**ГИС** – геоинформационная система.  
**ЕТО** – единая теплоснабжающая организация.  
**ИТП** – индивидуальный тепловой пункт.  
**ИЖФ** – индивидуальный жилой фонд.  
**КИП** – контрольно-измерительные приборы.  
**КИТТ** – коэффициент использования теплоты топлива.  
**кг.у.т.** – килограмм условного топлива.  
**МКД** – многоквартирный жилой дом.  
**МО** – муниципальное образование.  
**НДТ** – наилучшие доступные технологии.  
**НТД** – нормативно-техническая документация.  
**НС** – насосная станция.  
**ОМ** – обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения.  
**ПВ** – приточная вентиляция.  
**ПИР** – проектно-изыскательские работы.  
**ПНР** – пуско-наладочные работы.  
**ПНС** – повышающая насосная станция.  
**ПК** – поселковая котельная.  
**ПРК** – программно – расчетный комплекс.  
**РТМ** – располагаемая тепловая мощность.  
**РНИ** – режимно-наладочные испытания.  
**РК** – районная котельная.  
**РЧВ** – резервуары чистой воды.  
**РЭТД** – расчетный элемент территориального деления.  
**ТЭР** – топливно-энергетические ресурсы.  
**ТСО** – теплоснабжающая организация.  
**ТС** – тепловые сети.  
**ТК** – тепловая камера.  
**т.у.т.** – тонна условного топлива.  
**УРУТ** – удельный расход условного топлива на 1 Гкал выработанного тепла.  
**УТМ** – установленная тепловая мощность.  
**УРЭ** – удельный расход электроэнергии.  
**ХВС** – система холодного водоснабжения.  
**ХВПО** – химводоподготовка.  
**ЦТ** – централизованная система теплоснабжения.  
**ЦТП** – центральный тепловой пункт.  
**SCADA** – система визуализации и оперативно-диспетчерского управления.

## ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУРУМКАН» КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Сельское поселение «Курумкан» расположено юго-западной части Курумканского района Республики Бурятия, в 411 км северо-восточнее г. Улан-Удэ, в 53 км восточнее озера Байкал.

По территории поселения проходят автомобильная дорога общего пользования регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян и автодороги местного значения.

Связь между селами поселения осуществляется по автомобильным дорогам местного значения.

Сельское поселение «Курумкан» граничит с севера – с МО СП «Сахули», МО СП «Могойто», МО СП «Дыренэвенкийское», с северо-востока – с МО СП «Арзгун», с юго-востока – с МО СП «Аргада», с юго-запада – с МО СП «Барагхан» Курумканского района Республики Бурятия, с запада – с МО «Северо-Байкальский район».

Площадь поселения составляет 64,2 тыс. га.

В состав сельского поселения входят следующие населенные пункты – с. Курумкан, у. Мур-гун, у. Томокто, у. Унэгэтэй. Административным центром муниципального образования сельского поселения «Курумкан» является село Курумкан.

Основными видами экономической деятельности, осуществляемыми на территории поселения, являются: сельскохозяйственное и лесоперерабатывающее производство.

### Климатические условия

Сельское поселение «Курумкан» расположено в юго-западной части Курумканского района. Для поселения характерен резко континентальный климат с большими суточными и годовыми колебаниями температур воздуха и неравномерным распределением атмосферных осадков по сезонам года (сухая, холодная и ветреная весна, малоснежная зима, засушливая первая половина лета, частые дожди в июле - августе и холодная осень).

Средняя температура самого холодного месяца (января) составляет - 30,6 °С, в отдельные годы морозы достигают - 54 °С. Годовая сумма осадков не превышает 200 - 250 мм. Наименьшее количество осадков выпадает с января по март. Снег здесь выпадает рано (в начале октября). Образование устойчивого снежного покрова приходится на ноябрь, и только к январю высота снежного покрова достигает 30 см и более. Разрушение снежного покрова происходит в конце марта.

Лето характеризуется умеренно теплым вегетационным периодом. Средняя многолетняя температура самого теплого месяца - июля +18,5 °С. В отдельные годы, в летний период, температура воздуха может подниматься до +36, +37 °С. Максимум выпадения осадков теплого периода года приурочен к июлю - августу. Доля осадков выпадающих в апреле – мае, незначительна, всего 9 - 15 % от суммы осадков теплого периода.

## ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ.

### ГЛАВА 1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

#### Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения

##### 1.1 Зоны действия производственных котельных

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Величина параметров и характер их исполнения определяется техническими возможностями основных структурных элементов систем теплоснабжения (источников, тепловых сетей и потребителей), экономической целесообразностью.

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Универсал» (далее – ООО «Универсал»).

Краткая характеристика источника теплоснабжения приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень источников централизованного теплоснабжения

| №<br>пп | Наименование<br>объекта                  | Адрес                                       | Установлен-<br>ная мощность,<br>Гкал/ч | Вид топлива       | Обслуживающая ор-<br>ганизация |
|---------|------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1       | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | с. Курумкан<br>ул.Балдакова,5а              | 6,380                                  | Каменный<br>уголь | ООО «Универсал»                |
| 2       | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | с. Курумкан ул.<br>Школьная, 23             | 3,960                                  | Каменный<br>уголь | ООО «Универсал»                |
| 3       | Котельная Базы (с. Курумкан)             | с. Курумкан ул.<br>Рабочая, 4 а             | 3,750                                  | Каменный<br>уголь | ООО «Универсал»                |
| 4       | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | с. Курумкан ул.<br>Коммуналь-<br>ная,65 "а" | 0,522                                  | Дрова             | ООО «Универсал»                |

Отношения между снабжающими и потребляющими организациями – договорные. На территории поселения также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь).

##### 1.2 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты. Зоны действия индивидуального теплоснабжения сформированы в микрорайонах с коттеджной и усадебной застройкой. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление осуществляется от индивидуальных источников тепла, работающих на твердом топливе (дрова, уголь), а также электроэнергии. Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление

тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

### **1.3 Изменения, произошедшие в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Глава переработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## Часть 2 Источники тепловой энергии

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения. Краткая характеристика котельных представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения

| № п/п | Наименование котельной                   | Установленная мощность, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива    |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,380                          | 2,166                             | Каменный уголь |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,960                          | 1,349                             | Каменный уголь |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,750                          | 1,093                             | Каменный уголь |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522                          | 0,264                             | Дрова          |

Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Транспорт тепла непосредственно до потребителей осуществляется насосным оборудованием источников тепловой энергии. Оборудование централизованных источников тепла, действующих на территории поселения, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулируемыми приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП. В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты.

### 2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Структура и технические характеристики основного теплогенерирующего оборудования котельных приведены в таблицах ниже.

Таблица 3 - Структура основного (котлового) оборудования

| № ст                                     | Тип котла     | Год установ ки | Год кап. ремонта (последни й) | % износа (парко- вый ре- сурс ,ч) | Производитель- ность Гкал/ч |       | Поверх- ность нагрева м3 | Количество (резерв, ре- монт, тре- бует за- мены, пр) |
|------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                          |               |                |                               |                                   | Ном.                        | Факт. |                          |                                                       |
| Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) |               |                |                               |                                   |                             |       |                          |                                                       |
| 1                                        | КВМ- 1,86 МВт | 2011           | 2023                          |                                   | 1,6                         | 1,6   | 95                       | 1                                                     |
| 2                                        | КВМ-1,6 МВт   | 2017           |                               |                                   | 1,38                        | 1,38  | 56                       | (1)                                                   |
| 3                                        | КВМ- 2,0 МВт  | 2021           |                               |                                   | 1,72                        | 1,72  | 105                      | 2                                                     |
| Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) |               |                |                               |                                   |                             |       |                          |                                                       |
| 1                                        | КВр-1,16 МВт  | 2007           |                               |                                   | 0,92                        | 1,84  | 66,4                     | 2(1)                                                  |
| 2                                        | КСВМ-1,0 МВт  | 2016           |                               |                                   | 0,86                        | 0,86  | 50                       | (1)                                                   |
| 3                                        | КВр-1,25 МВт  | 2015           |                               |                                   | 1,1                         | 1,1   | 50,2                     | 1                                                     |
| Котельная Базы (с. Курумкан)             |               |                |                               |                                   |                             |       |                          |                                                       |
| 1                                        | КВМ- 1,45 МВт | 2021           |                               |                                   | 1,25                        | 1,25  | 59,4                     | 1                                                     |
| 2                                        | КВМ- 1,45 МВт | 2020           |                               |                                   | 1,25                        | 1,25  | 48,2                     | 1                                                     |



| № ст                                | Тип котла     | Год установки | Год кап. ремонта (последний) | % износа (парковый ресурс, ч) | Производительность Гкал/ч |       | Поверхность нагрева м <sup>2</sup> | Количество (резерв, ремонт, требует замены, пр) |
|-------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |               |               |                              |                               | Ном.                      | Факт. |                                    |                                                 |
| 3                                   | КВм- 1,45 МВт | 2023          |                              |                               | 1,25                      | 1,25  | 59,4                               | (1)                                             |
| <b>Котельная МПМК (с. Курумкан)</b> |               |               |                              |                               |                           |       |                                    |                                                 |
| 1                                   | КВр-0,2 МВт   | 2014          |                              |                               | 0,172                     | 0,172 | 41                                 | (1)                                             |
| 2                                   | КВр-0,4 МВт   | 2014          |                              |                               | 0,35                      | 0,35  | 41                                 | 1                                               |

Таблица 4 – Насосное оборудование котельных

| Назначение                               | Тип насоса            | Год<br>уста-<br>новк и | Количе-<br>ство<br>штук | Тех. характери-<br>стика |              | Электродвигатель |                      |                         |
|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------------------|
|                                          |                       |                        |                         | Подача<br>м³/ч           | Напор<br>,м. | Тип              | Мощ-<br>ность<br>кВт | Ско-<br>рость<br>об/мин |
| Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) |                       |                        |                         |                          |              |                  |                      |                         |
| Циркуля-<br>ция                          | К-150-125-<br>315     | 2011                   | 1                       | 315                      | 32           |                  | 30                   | 1470                    |
| Циркуля-<br>ция                          | NB 100-<br>200/170    | 2011                   | 2                       | 300                      | 30           |                  | 30                   | 1470                    |
| Подпиточ-<br>ный                         | К 65-50-160           | 2011                   | 1                       | 25                       | 32           |                  | 5,5                  | 2850                    |
| Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) |                       |                        |                         |                          |              |                  |                      |                         |
| Циркуля-<br>ция                          | 1К 150-125-<br>315    | 2007                   | 2                       | 200                      | 32           |                  | 30                   | 1460                    |
| подпиточ-<br>ный                         | 1К -65-50-<br>160     | 2007                   | 1                       | 25                       | 32           |                  | 5,5                  | 2850                    |
| Котельная Базы (с. Курумкан)             |                       |                        |                         |                          |              |                  |                      |                         |
| Циркуля-<br>ция                          | B97836823P<br>2194000 | 2020                   | 1                       | 300                      | 30           |                  | 30                   | 3000                    |
| Циркуля-<br>ция                          | BL80/170-<br>30/2     | 2020                   | 1                       | 300                      | 40           |                  | 30                   | 2900                    |
| Циркуля-<br>ция                          | К 150-125-<br>315     | 2012                   | 1                       | 200                      | 32           |                  | 30                   | 1450                    |
| Котельная МПМК (с. Курумкан)             |                       |                        |                         |                          |              |                  |                      |                         |
| сетевой                                  | К-80-65-160           | 2010                   | 1                       | 50                       | 32           |                  | 7,5                  | 2900                    |
|                                          | К-80-65-160           | 2016                   | 1                       | 50                       | 32           |                  | 7,5                  | 2900                    |

Оборудование источника тепла, оснащено средствами измерений, технологическими защитами и сигнализацией, регулируемыми приборами и контрольно-измерительной аппаратурой (далее - КИП). Основные показатели фиксируются при помощи КИП.

На подающих трубопроводах котельной, идущих от котлов, установлена автоматическая система защиты от повышения давления сетевой воды, реализуемая при помощи датчиков давления и двух клапанов предохранительных сбросных пружинных. Клапан защищает котлы от превышения в них давления на 10% выше номинального.

В качестве КИП давления и температуры на трубопроводах установлены манометры и термометры. Сигнализация о внештатной работе котельного оборудования выведена на соответствующие сигнальные щиты. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты замены изношенного котельного оборудования.

## 2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности (УТМ) источников тепловой энергии, ограничения тепловой мощности, располагаемой тепловой мощности (РТМ) и параметры мощности «нетто» приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| №<br>п/п | Наименование СЦТ                              | УТМ      | РТМ      | Расход тепла<br>на собствен-<br>ные нужды ис-<br>точника | Тепловая<br>мощность ко-<br>тельной<br>нетто |
|----------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |                                               | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч                                                   | Гкал/ч                                       |
| 1        | Котельная средней школы №1 (с. Ку-<br>румкан) | 6,380    | 6,380    | 0,376                                                    | 6,004                                        |
| 2        | Котельная Теплов.района №2 (с. Ку-<br>румкан) | 3,960    | 3,960    | 0,233                                                    | 3,727                                        |
| 3        | Котельная Базы (с. Курумкан)                  | 3,750    | 3,750    | 0,190                                                    | 3,560                                        |
| 4        | Котельная МПМК (с. Курумкан)                  | 0,522    | 0,522    | 0,047                                                    | 0,475                                        |

## 2.3 Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Параметры установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

| №<br>п/п | Наименование СЦТ                         | УТМ      | РТМ      | Ограничения тепло-<br>вой мощности,<br>Гкал/ч |
|----------|------------------------------------------|----------|----------|-----------------------------------------------|
|          |                                          | Гкал/час | Гкал/час | Гкал/ч                                        |
| 1        | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,380    | 6,380    | -                                             |
| 2        | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,960    | 3,960    | -                                             |
| 3        | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,750    | 3,750    | -                                             |
| 4        | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522    | 0,522    | -                                             |

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования на источнике теплоснабжения отсутствуют. Располагаемая тепловая мощность основного оборудования источников теплоснабжения составляет 14,612 Гкал/час.

## 2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды ТСО в отношении источников тепловой энергии, представлены в таблице 7.

Таблица 7 - Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование СЦТ                         | УТМ, Гкал/час | РТМ, Гкал/час | Собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/час | Отношение собственных нужд котельных к установленной тепловой мощности. % | Затраты тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды, Гкал |
|-------|------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,380         | 6,380         | 0,376                                                                  | 5,892                                                                     | 970,0                                                               |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,960         | 3,960         | 0,233                                                                  | 5,871                                                                     | 600,0                                                               |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,750         | 3,750         | 0,190                                                                  | 5,063                                                                     | 490,0                                                               |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522         | 0,522         | 0,047                                                                  | 8,908                                                                     | 120,0                                                               |

## 2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сроки ввода в эксплуатацию котлоагрегатов приведены в таблицах 3-4.

## 2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на территории поселения не осуществляется.

## 2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

На котельной предусмотрен качественный метод регулирования отпуска тепловой энергии. Качественный, выбор температурного графика обусловлен преобладанием отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. Сведения о температурных графиках котельной приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Общие сведения о температурных графиках источников тепла

| № п/п | Наименование СЦТ                         | Температурный график тепловой сети |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 85/60°C                            |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 85/60°C                            |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 85/60°C                            |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 85/60°C                            |

## 2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Проведенный по укрупненным показателям расчет позволил определить среднегодовую загрузку оборудования источников тепла. Среднегодовая загрузка котлоагрегатов котельных, являющихся централизованными источниками тепла, представлена в таблице 9.

Таблица 9 – Среднегодовая загрузка оборудования котельных

| № п/п | Наименование котельной                   | Установленная тепловая мощность | Выработка тепла | Число часов использования УТМ | Среднегодовая загрузка оборудования |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                          | Гкал/ч                          | Гкал            | час                           | %                                   |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,38                            | 8230,0          | 1290,0                        | 22,4                                |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,96                            | 5120,0          | 1292,9                        | 22,4                                |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,75                            | 4150,0          | 1106,7                        | 19,2                                |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522                           | 1000,0          | 1915,7                        | 33,3                                |

## 2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно пункту 1 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» количество тепловой энергии, теплоносителя, поставляемых по договору теплоснабжения или договору поставки тепловой энергии, а также передаваемых по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, подлежит коммерческому учету.

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя осуществляется путем их измерения приборами учета, которые устанавливаются в точке учета, расположенной на границе балансовой принадлежности, если договором теплоснабжения или договором оказания услуг по передаче тепловой энергии не определена иная точка учета.

Сведения о наличии приборов учета тепла на источниках теплоснабжения не представлены. При отсутствии приборов учета тепла, расчет величины отпускаемой тепловой энергии осуществляется расчетным способом, исходя из удельного расхода топлива на выработку тепла.

## 2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

На основе данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями и отчетных данных, публикуемых в соответствии со стандартами раскрытия информации ТСО, отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших прекращение подачи тепла, не зафиксировано.

## 2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

## 2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме

**комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей**

Комбинированная выработка тепловой и электрической энергии не осуществляется.

### **2.13 Изменения, произошедшие в технических характеристиках основного оборудования источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Глава переработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### **Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них**

**3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения**

Краткая характеристика тепловых сетей, расположенных на территории поселения, приведена в таблице ниже.

Таблица 10 – Общая характеристика тепловых сетей

| № п/п | Наименование СЦТ                         | Общая протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 4608,5                                                        | 909,3                              |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 2431,0                                                        | 399,8                              |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3540,5                                                        | 749,7                              |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 661,0                                                         | 157,6                              |

Тепловые сети котельных выполнены в 2-х трубном исполнении. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплоснабжения образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми насосами, устанавливаемыми в котельной.

**3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе**

Схема тепловых сетей, расположенных на территории поселения, приведены в приложении к настоящей Схеме.

**3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам**

К основным параметрам тепловых сетей относятся: длина, диаметр трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию, подключенная нагрузка, материальная характеристика тепловой сети.

Параметры тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 11 – Техническая характеристика сетей теплоснабжения

| №<br>п/п | Наименование котельной                   | Диаметр d, мм./ количество , м. |          |          |            |             |            |          |             |          |          |             |            |            |               |            |             |            | Итого        |
|----------|------------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|--------------|
|          |                                          | 250                             | 220      | 210      | 200        | 150         | 125        | 120      | 100         | 93       | 89       | 80          | 70         | 60         | 50            | 40         | 32          | 25         |              |
| 1        | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 276                             |          |          | 401        | 299         | 517        |          | 618         |          |          | 729,5       | 100        | 134        | 622           | 150        | 662         | 100        | 4608,5       |
| 2        | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) |                                 |          |          | 161        | 310         | 15         |          | 405         |          |          | 200         |            |            | 1083          | 57         | 196         | 4          | 2431         |
| 3        | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 670                             |          |          |            | 207         | 70         |          | 749         |          |          | 458         | 3          | 20         | 590,5         | 83         | 640         | 50         | 3540,5       |
| 4        | Котельная МПМК (с. Курумкан)             |                                 |          |          |            | 347         |            |          | 192         |          |          | 49          |            |            | 73            |            |             |            | 661          |
|          | <b>Всего по ООО "Универсал"</b>          | <b>946</b>                      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>562</b> | <b>1163</b> | <b>602</b> | <b>0</b> | <b>1964</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1437</b> | <b>103</b> | <b>154</b> | <b>2368,5</b> | <b>290</b> | <b>1498</b> | <b>154</b> | <b>11241</b> |

Тепловые сети на территории поселения выполнены как подземным способом, в непроходных каналах, так и надземным способом. В качестве тепловой изоляции используется – Маты минераловатные прошивные марки 125, гидроизоляцией служит полиэтилен и рубероид соответственно. Компенсация температурных удлинений осуществляется П – образными компенсаторами и углами поворота.

Общее состояние трубопроводов сетей удовлетворительное. По мере износа участки сети теплоснабжения ремонтируются.

### 3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующие и регулирующие задвижки не установлены. Имеется в наличии только запорная арматура – вентили, задвижки.

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловых камерах установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания.

### 3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях выполнены как в подземном, так и в надземном исполнении. Внутренние габариты соответствуют числу и диаметру проложенных труб, размерам установленного оборудования (задвижек, сальниковых компенсаторов и др.). Конструкция тепловых камер - сборные железобетонные, кирпичные, блоки фундаментные, плиты перекрытия с отверстием под люк, балки ж/б и прогоны, люки чугунные.

### 3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Отпуск тепловой энергии от источника тепловой энергии котельная осуществляется качественно-количественным регулированием по отопительному графику. Сведения о температурных графиках котельных приведены в таблице ниже.

Таблица 12 – Температурные графики

| № п/п | Наименование СЦТ                         | Температурный график тепловой сети |
|-------|------------------------------------------|------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 85/60°C                            |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 85/60°C                            |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 85/60°C                            |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 85/60°C                            |

### 3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденным графикам отпуска тепловой энергии.

В соответствии с пункт 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 24.03. 2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- 1) температура воды, поступающей в тепловую сеть -  $\pm 3\%$ ;
- 2) по давлению в подающих трубопроводах -  $\pm 5\%$ ;
- 3) по давлению в обратных трубопроводах -  $\pm 0,2$  кгс/см<sup>2</sup> ;
- 4) среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

### 3.8 Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по распределительным тепловым сетям. Для обеспечения транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

### 3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Отказы тепловых сетей за последние пять лет не фиксировались.



### **3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет**

Накопления статистических данных по авариям и отказам элементов схемы теплоснабжения не предоставлены. Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 13.

Таблица 13 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра (СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», таблица 2)

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
|-------|----------------------|-------------------------|
| 1     | До 300 мм            | 15                      |
| 2     | 400 мм               | 18                      |
| 3     | 500 мм               | 22                      |

### **3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов**

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики: эксплуатационные испытания и регламентные работы.

К эксплуатационным испытаниям относятся:

1) гидравлические испытания на плотность и механическую прочность проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения, по результатам дефектации определяется объем ремонта;

2) испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя проводятся с периодичностью, установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.329-2001 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденными РАО «ЕЭС России» 21.03.2001. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год;

3) испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с РД 153-34.1-20.526-00 «Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери без нарушения режимов эксплуатации», утвержденными РАО «ЕЭС России», 04.05.2000. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления;

4) испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с РД 34.09.255-97 «Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях», утвержденными РАО

«ЕЭС России», 25.04.1997. Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий, график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению. Связанные с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

К регламентным работам относятся:

1) контрольные шурфовки проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии. Производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции и строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ;

2) оценка интенсивности процесса внутренней коррозии проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с РД 153-34.1-17.465-00 «Руководящий документ. Методические указания по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях», утвержденный РАО «ЕЭС России», 29.09.2000. На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды;

3) техническое освидетельствование, которое проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

3.1) наружный осмотр - ежегодно;

3.2) гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

3.3) техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с РД 153-34.0-20.522-99 «Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации», утвержденной РАО «ЕЭС России», 09.12.1999. Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов осуществляется на основании:

1) результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой);

2) перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

### **3.12 Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей**

Ремонт оборудования тепловых сетей производится в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», утвержденными РАО «ЕЭС России» 25.12.2003.

Работы по текущему ремонту проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона, график проведения работ уточняется на основании результатов проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность.

Капитальный ремонт проводится в соответствии с утвержденным годовым графиком ремонта. Мероприятия по капитальному ремонту планируются исходя из фактического состояния сетей, на основании анализа технического состояния оборудования по актам осмотра трубопроводов в шурфе (контрольные шурфы), аварийных актов и т.п. Учитывая техническое состояние оборудования тепловых сетей, работы по капитальному ремонту планируются ежегодно.

### **3.13 Описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя**

Расчет и обоснование нормативов технологических потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях производится в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Цель нормирования потерь тепловой энергии, снижение или поддержание потерь на обоснованном уровне. Расчет нормирования потерь тепловой энергии, являясь составной частью стратегической задачи по рациональному использованию природных ресурсов, строго регламентировано и носит обязательный характер.

К нормативам технологических потерь при передаче тепловой энергии относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- 1) потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;
- 2) потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;
- 3) затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (эл.привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

В нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии не включаются потери и затраты на источниках теплоснабжения и в энергопринимающих установках потребителей тепловой энергии, включая принадлежащие последним трубопроводы тепловых сетей и тепловые пункты.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- 1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- 2) технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей;
- 3) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- 4) технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- 1) потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;
- 2) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Сведения о нормативах технологических потерь при передаче тепловой энергии не представлены.

### **3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года**

Сведения о фактических потерях тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя представлены в таблице ниже.

Таблица 14 – Сведения о потерях в тепловых сетях

| № п/п | Наименование источника                   | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Потери теплоносителя, куб.м/час | Потери в тепловой сети, Гкал/ч | Относительная величина потерь тепла к тепловой нагрузке, % |
|-------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166                     | 0,409                           | 0,647                          | 29,9                                                       |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349                     | 0,255                           | 0,403                          | 29,9                                                       |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093                     | 0,206                           | 0,326                          | 29,8                                                       |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264                     | 0,050                           | 0,078                          | 29,4                                                       |

### **3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения**

По предоставленным данным предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### **3.16 Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям**

Система теплоснабжения потребителей осуществляется преимущественно по зависимой схеме, небольшие объекты - непосредственно к тепловой сети через дросселирующую шайбу. Данный способ, при отсутствии смесительных устройств, не позволяет производить подмес обратной сетевой воды к прямой сетевой воде для снижения параметров теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления. Таким образом, температурный режим в таких зданиях будет зависеть от температуры сетевой воды и параметров напора после дроссельной шайбы.

Наиболее распространённые схемы присоединения абонентов приведены на рисунках ниже.

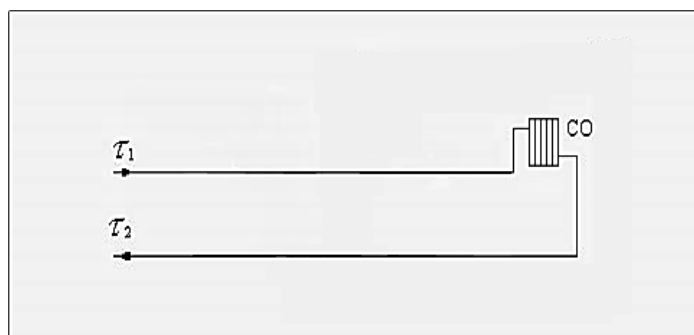


Рисунок 1 - Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутренней системы отопления), зависимое присоединение, без смешения



Рисунок 2 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутренней системы отопления), в качестве регулятора температуры используется элеватор (СО – система отопления, Э – элеватор, СВ – система вентиляции)



Рисунок 3 – Схема подключения потребителей к двухтрубной тепловой сети (при наличии внутренней системы отопления), СО – система отопления, СН – насос системы отопления, СВ – система вентиляции

### 3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.12.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение

таких домов приборами учета потребляемой воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В соответствии с п.5 статьи 13 Федерального закона РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все МКД, должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) УУТЭ.

Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже. О планах по установке приборов учета тепловой энергии на сетях информации не имеется.

Таблица 15 -Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию (по данным официального сайта Федеральной антимонопольной службы «раскрытие информации» - <http://ri.eias.ru>)

| Наименование                            | Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, Гкал | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Отпуск тепловой энергии ООО «Универсал» | 12570                                               | 5176                                                                     | 41,1                                                                  |

### **3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи**

На источнике теплоснабжения организовано круглосуточное оперативное управление оборудованием, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений; пусков и остановок; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

### **3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций**

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

### **3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления**

В соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», в каждом элементе единой системы теплоснабжения (на источнике тепла, в тепловых сетях, в системах теплоснабжения) должны быть предусмотрены средства защиты от недопустимых изменений давлений сетевой воды. Эти средства в первую очередь должны обеспечивать поддержание допустимого давления в аварийных режимах, вызванных отказом оборудования данного элемента, а также защиту собственного оборудования при аварийных внешних воздействиях. Средства защиты тепловых сетей от превышения давления представляют собой предохранительные клапаны, установленные в котельных.

### **3.21 Перечень выявленных бесхозных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию**

Согласно статьи 15 пункта 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации), орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозные тепловые сети в течение

тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

На момент разработки схемы теплоснабжения бесхозяйные тепловые сети не выявлены.

### 3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

- 1) материальная характеристика тепловой сети;
- 2) тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);
- 3) температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей;
- 4) потери (затраты) сетевой воды.

Данные энергетических характеристик тепловых сетей в таблице ниже

Таблица 16 - Эксплуатационные показатели тепловых сетей и сооружений на них отдельно по каждой СЦТ

| № п/п | Наименование СЦТ                         | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, м | Материальная характеристика, кв. м | Потери тепловой энергии, Гкал | то же в % от отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии | Нормативная величина подпитка тепловых сетей по СП 124.13330, м <sup>3</sup> /ч | Температура теплоносителя в подающем трубопроводе принятая для проектирования тепловых сетей, °С | Разность температур теплоносителя в подающей и обратной тепломагистрали при расчетной температуре наружного воздуха, °С |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 4608,5                                                  | 909,3                              | 1670,0                        | 20,3                                                                           | 0,409                                                                           | 85/60                                                                                            | 15                                                                                                                      |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 2431,0                                                  | 399,8                              | 1040,0                        | 20,3                                                                           | 0,255                                                                           | 85/60                                                                                            | 15                                                                                                                      |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3540,5                                                  | 749,7                              | 840,0                         | 20,2                                                                           | 0,206                                                                           | 85/60                                                                                            | 15                                                                                                                      |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 661,0                                                   | 157,6                              | 200,0                         | 20,0                                                                           | 0,050                                                                           | 85/60                                                                                            | 15                                                                                                                      |

### 3.23 Изменения, произошедшие в тепловых сетях, сооружениях на них за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»



#### Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии

**4.1 Описание существующих зон действия источников тепловой энергии во всех системах теплоснабжения на территории поселения, включая перечень котельных, находящихся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

В Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» даны следующие определения:

*«зона действия системы теплоснабжения»* - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

*«зона действия источника тепловой энергии»* - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

Зоны действия источника тепла представлена на рисунках ниже.

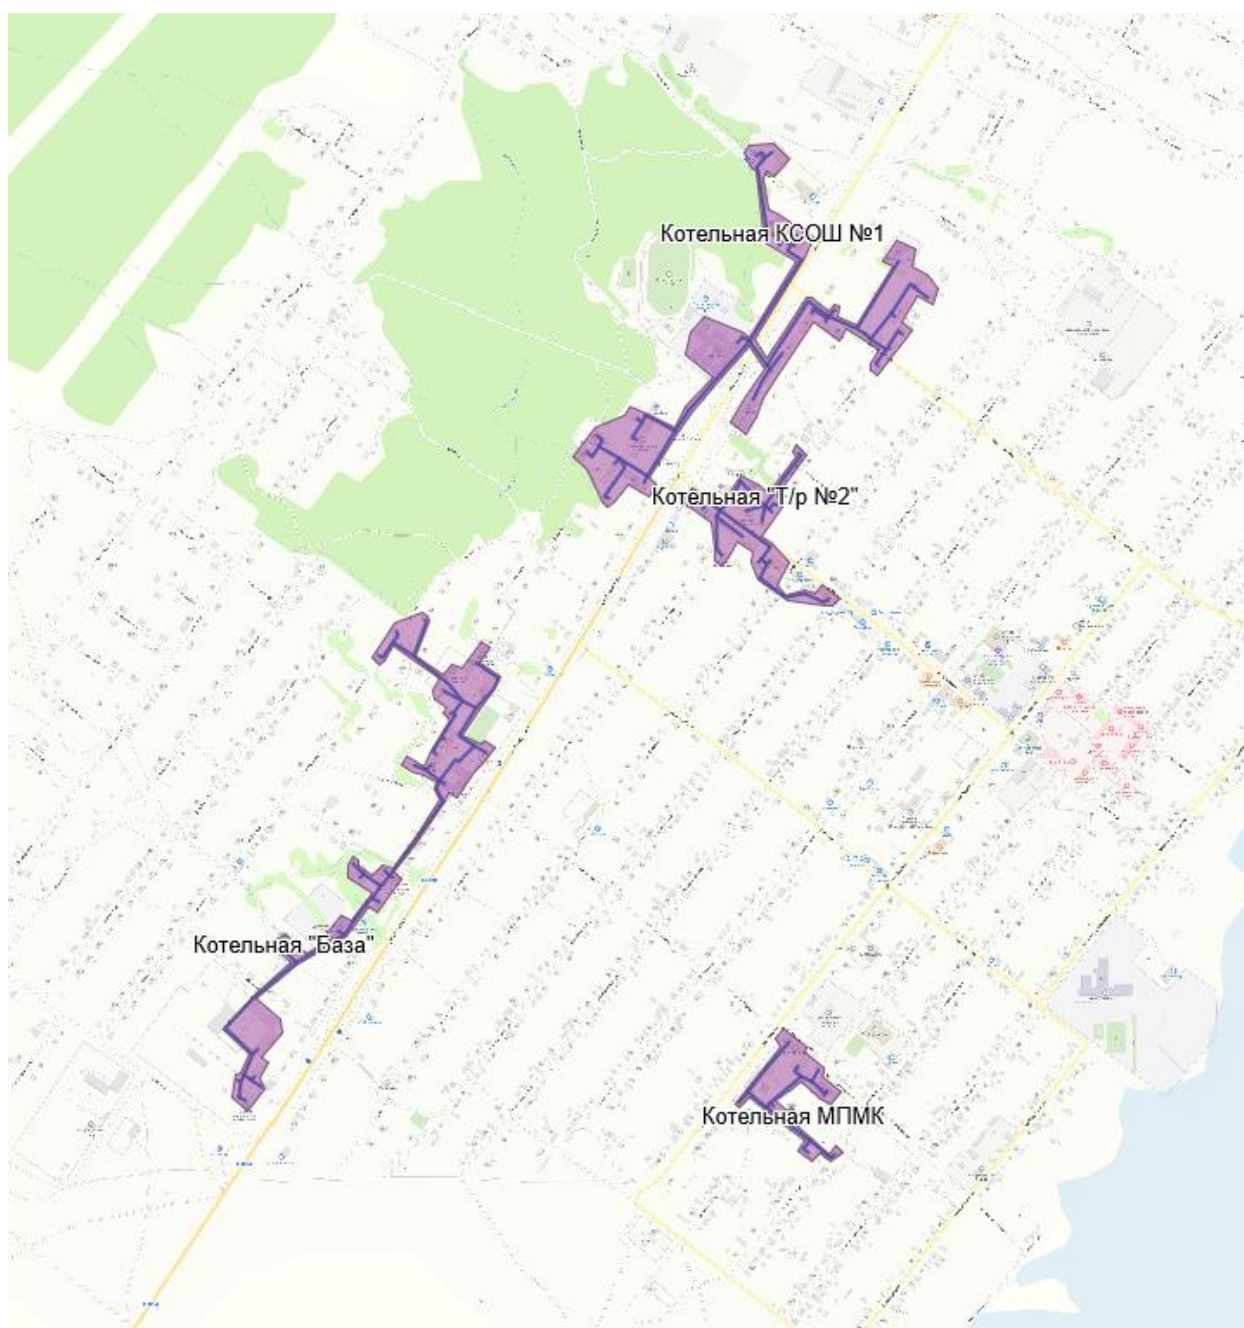


Рисунок 4 – Зоны действия источников теплоснабжения с. Курумкан

#### **4.2 Изменения, произошедшие в системе теплоснабжения**

Глава переработана с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## **Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии**

### **5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления**

Основными потребителями тепловой энергии являются население (жилищный фонд), объекты административного и социально-культурного назначения. Сведения о тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице ниже.

Таблица 17 - Тепловые нагрузки потребителей

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения    | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
|-------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166            | 5590,0                      |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349            | 3480,0                      |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093            | 2820,0                      |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264            | 680,0                       |

### **5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии**

Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии приведены в таблице 18.

Таблица 18 - Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения    | Нагрузки, Гкал/ч     |     |       |
|-------|------------------------------------------|----------------------|-----|-------|
|       |                                          | отоплен..<br>вентил. | ГВС | ВСЕГО |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166                | -   | 2,166 |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349                | -   | 1,349 |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093                | -   | 1,093 |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264                | -   | 0,264 |

### **5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии**

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство, отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии, становится возможным вести жилищное строительство в районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения, снимается проблема окупаемости системы отопления.

Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой, снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам.

В то же время автономные системы теплоснабжения имеют ряд трудно устранимых недостатков, к которым можно отнести:

- 1) серьезное снижение надежности теплоснабжения;
- 2) эксплуатация источника теплоснабжения персоналом не высокой квалификации, а иногда и жильцами (поквартирное отопление);
- 3) не высокое качество теплоснабжения (в силу второго недостатка);
- 4) повышенные уровни шума от основного и вспомогательного оборудования;
- 5) зависимость от снабжения энергоресурсами, природным газом, электрической энергией и водой;

б) отсутствие всякого рода резервирования энергетических ресурсов, любое отключение от систем водо-, электро- и газоснабжения приводит к аварийным ситуациям.

Серьезная проблема для поквартирного отопления - это вентиляция и дымоудаление. При установке в существующих многоквартирных домах котлов с закрытой камерой сгорания, возможно задувание продуктов сгорания в соседние квартиры. Существующие системы вентиляции не соответствуют нормативам по установке индивидуальных котлов.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Сведения о фактах применения индивидуального теплоснабжения квартир в многоквартирных домах на территории поселения отсутствуют.

#### **5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом**

Сведения о величине потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Потребление тепловой энергии по источникам теплоснабжения

| № п/п | Наименование потребителей                | Выработка тепловой энергии, Гкал | Собственные нужды, Гкал | Потери в тепловой сети, Гкал | Полезный отпущенный в год, Гкал | Полезный отпущенный в отопительный период, Гкал |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 8230,0                           | 970,0                   | 1670,0                       | 5590,0                          | 5590,0                                          |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 5120,0                           | 600,0                   | 1040,0                       | 3480,0                          | 3480,0                                          |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 4150,0                           | 490,0                   | 840,0                        | 2820,0                          | 2820,0                                          |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 1000,0                           | 120,0                   | 200,0                        | 680,0                           | 680,0                                           |

#### **5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение**

Определение нормативов потребления тепла с применением метода аналогов и экспертного метода производится на основе выборочного наблюдения потребления коммунальных услуг в многоквартирных и жилых домах имеющих аналогичные технические и строительные характеристики, степень благоустройства и заселенность. Они основываются на данных об объеме потребления с коллективных приборов учета.

Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета тепла в многоквартирных домах или жилых домах отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также, если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

При определении нормативов потребления тепла учитываются технологические потери и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии с Решением Совета депутатов сельского поселения «Курумкан» Курумканского района от 20.11.2009 № XXXXII-7 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг» норматив потребления по отоплению составляет 0,026 Гкал на 1 кв. м. месяц.

#### **5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии**

Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения соответствуют расчетным значениям тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии.

#### **5.7 Изменения, произошедшие в тепловых нагрузках потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по фактической нагрузке потребителей в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2024 г, уточнен перечень потребителей, подключенных к сетям централизованного теплоснабжения.

## Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

### 6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии (УТМ) — сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии (РТМ) — величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе;

Мощность источника тепловой энергии нетто — величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии в ретроспективный период приведены в таблице 20.

Таблица 20 - Балансы установленной мощности источников централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование котельной                   | Тепловая мощность, Гкал/ч |               | Расход тепла на собственные нужды источника, Гкал/ч | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/ч | Потери в тепловой сети, Гкал/час | Тепловая нагрузка, Гкал/час | Резерв/дефицит, |       |
|-------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------|
|       |                                          | Установленная             | Располагаемая |                                                     |                                           |                                  |                             | Гкал/ч          | %     |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,38                      | 6,38          | 0,3759                                              | 6,004                                     | 0,647                            | 2,166                       | 3,191           | 53,14 |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,96                      | 3,96          | 0,2325                                              | 3,727                                     | 0,403                            | 1,349                       | 1,976           | 53,01 |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,75                      | 3,75          | 0,1899                                              | 3,560                                     | 0,326                            | 1,093                       | 2,142           | 60,16 |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522                     | 0,522         | 0,0465                                              | 0,475                                     | 0,078                            | 0,264                       | 0,134           | 28,28 |

## **6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения**

По данным, приведенным в таблице 20, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

## **6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю**

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи:

- 1) определение диаметров трубопроводов;
- 2) определение падения давления-напора;
- 3) определение действующих напоров в различных точках сети;
- 4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах работы и состояниях теплосети.

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, потребителей теплоты и расчетных нагрузок.

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в абонентской системе для динамического и статического состояния системы:

- 1) давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше допускаемого рабочего давления в местных системах;
- 2) давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних линий и приборов местных систем отопления;
- 3) давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод.ст.);
- 4) давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 МПа (5 м вод.ст.);
- 5) давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя;
- 6) располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя.

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадах даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

## **6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения**

По данным, приведенным в таблице 20, видно, что в зонах действия источников теплоснабжения дефициты тепловой мощности не выявлены. Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно *завышены*. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);
- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

#### **6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности**

Сведения о резервах тепловой мощности источника теплоснабжения приведены в таблице 20. В зонах действия источников теплоснабжения дефициты тепловой мощности не выявлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

#### **6.6 Изменения, произошедшие в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по балансам тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на начало 2024 г.



## Часть 7 Балансы теплоносителя

### 7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

В соответствии с требованиями нормативной документации система водоподготовки на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.

Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения. Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м<sup>3</sup>/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей. Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов.

Балансы потребления теплоносителя теплопотребляющими установками приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Балансы потребления теплоносителя

| № п/п | Источник тепловой энергии                | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Объем тепловых сетей, м <sup>3</sup> | Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м <sup>3</sup> /ч | Расчетная величина подпитки тепловой сети, тыс.м <sup>3</sup> /год, в т.ч.: |                                  |                                                                                       |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                          |                                            |                                      |                                                                                 | Всего                                                                       | нормативные утечки теплоносителя | - отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем тепло снабжения) |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166                                      | 163,72                               | 0,409                                                                           | 2,505                                                                       | 2,505                            | -                                                                                     |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349                                      | 101,92                               | 0,255                                                                           | 1,559                                                                       | 1,559                            | -                                                                                     |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093                                      | 82,59                                | 0,206                                                                           | 1,264                                                                       | 1,264                            | -                                                                                     |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264                                      | 19,92                                | 0,050                                                                           | 0,305                                                                       | 0,305                            | -                                                                                     |

## 7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Норматив аварийной подпитки подразумевает инцидентную подпитку, которая полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной подпиткой.

Согласно требованию СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Баланс производительности теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах системы теплоснабжения приведен в таблице 22.

Таблица 22 - Производительности ВПУ в аварийном режиме

| № п/п | Источник тепловой энергии                | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Нормативная величина подпитки тепловых сетей по СП 124.13330, м³/ч | Аварийная подпитка тепловых сетей СП 124.13330.2012, м³/ч |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166                                      | 0,409                                                              | 3,274                                                     |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349                                      | 0,255                                                              | 2,038                                                     |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093                                      | 0,206                                                              | 1,652                                                     |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264                                      | 0,050                                                              | 0,398                                                     |

## 7.3 Изменения, произошедшие в балансах водоподготовительных установок источников тепловой энергии поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по балансам теплоносителя в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на 2024 г.

## **Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом**

### **8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии**

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова). Сведения о потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 23.

Таблица 23 - Описание видов и количества топлива

| № п/п | Источник тепла                           | Вид топлива (основной/резервный) | 2023 г.                                 |                                  |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
|       |                                          |                                  | Расход натурального топлива (уголь -тн) | Расход условного топлива, т у.т. |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Каменный уголь                   | 3576,3                                  | 2746,63                          |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | Каменный уголь                   | 1580,0                                  | 1213,44                          |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | Каменный уголь                   | 1110,0                                  | 852,48                           |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | дрова                            | 1301,0                                  | 346,07                           |

### **8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями**

Сведенья об основном и резервном видах топлива на котельных приведена в таблице 24.

Таблица 24 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника                   | Вид топлива    |                     |
|-------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|       |                                          | основное       | Резервное/аварийное |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Каменный уголь | -                   |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | Каменный уголь | -                   |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | Каменный уголь | -                   |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | дрова          | -                   |

### **8.3 Описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки**

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова). Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха не носят особого характера. Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха отсутствуют.

### **8.4 Описание использования местных видов топлива**

Местные виды топлива - это топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения (согласно Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 г.).

На территории Бурятии разведано более 700 месторождений различных полезных ископаемых. Среди выявленных — 247 месторождений золота (228 россыпных, 16 рудных и 3 комплексных). В перечне стратегических видов минерального сырья находятся 7 месторождений вольфрама, 13 — урана, 4 — полиметаллов, по 2 — молибдена и бериллия, по одному — олова и алюминия. Также разведано 8 месторождений плавикового шпата, 10 месторождений бурого и 4 месторождения каменного угля, 2 месторождения асбеста, ряд нефритовых и строительного сырья, а также апатитов, фосфоритов, графитов и цеолитов.

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

**8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

Характеристика используемого котельно-печного топлива приведена в таблице ниже.

Таблица 25 - Особенности характеристик топлива, поставляемого на источники тепла

| № п/п | Вид топлива                       | Показатель      | Значение          |
|-------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|
| 1     | Каменный уголь (основное топливо) | Он <sup>Р</sup> | 6700-6800 ккал/кг |
| 2     | Дрова (основное топливо)          | Он <sup>Р</sup> | 3500-4000 ккал/кг |

При отсутствии централизованного теплоснабжения отопление жилых и общественных зданий осуществляется с помощью индивидуальных источников тепловой энергии (твердотопливные котлы, печи на твердом топливе, электроотопление).

**8.6 Описание преобладающего вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальном образовании**

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

**8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения**

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова). Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

**8.8 Изменения, произошедшие в топливных балансах источников тепловой энергии системе обеспечения топливом поселения за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения были уточнены сведения по топливным балансам в зоне действия источника теплоснабжения по состоянию на конец 2023 г.

## Часть 9 Надежность теплоснабжения

В соответствии с указаниями, приведенными в СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений предусмотренных ГОСТ 30494-2011 «Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях». Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

2) вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часа: жилые и общественные здания до 12°C, промышленных зданий до 8°C.

3) третья категория – остальные потребители».

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р]; коэффициенту готовности [Кг] и живучести [Ж].

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

1) для источника теплоты - 0,97;

2) для тепловых сетей - 0,9;

3) для потребителя теплоты - 0,99.

Минимально допустимый показатель вероятности безотказной работы системы централизованного теплоснабжения в целом следует принимать равным 0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности системы централизованного теплоснабжения к исправной работе принимается равным 0,97.

Методика расчета показателей надежности в соответствии Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)

Расчет вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением приведенного ниже алгоритма:

1) определить путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети;

2) на первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь;

3) для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию; диаметр и протяженность;

4) на основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости.

Ниже приведены основные расчетные зависимости, используемые при расчете показателей надежности систем теплоснабжения:

1. Интенсивность отказов теплопровода  $\lambda$  с учетом времени его эксплуатации:

$$\lambda = \lambda^{\text{нач}} \cdot (0,1 \cdot \tau^{\text{экспл}})^{\alpha-1}, 1/(\text{км} \cdot \text{ч}) \quad (1)$$

где  $\lambda^{\text{нач}}$  – начальная интенсивность отказов теплопровода, соответствующая периоду нормальной эксплуатации, 1/(км·ч);

$\tau^{\text{экспл}}$  – продолжительность эксплуатации участка, лет;

$\alpha$ - коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка

$$\alpha = \begin{cases} 0,8 & \text{при } 0 < \tau^{\text{экспл}} \leq 3 \\ 1 & \text{при } 3 < \tau^{\text{экспл}} \leq 17 \\ 0,5 \cdot e^{\left(\frac{\tau^{\text{экспл}}}{20}\right)} & \text{при } \tau^{\text{экспл}} > 17 \end{cases} \quad (2)$$

2. Параметр потока отказов участков ТС:

$$\omega = \lambda \cdot L, 1/\text{ч}, \quad (3)$$

где L- длина участка ТС, км;

3. Среднее время до восстановления участков ТС

$$z^B = a \cdot [1 + (b + c \cdot L_{\text{сз}}) \cdot d^{1,2}], \text{ ч} \quad (4)$$

где:  $L_{\text{сз}}$  - расстояние между секционирующими задвижками, км;

$d$  – диаметр теплопровода, м.

Значения коэффициентов  $a$ ,  $b$ ,  $c$  для формулы (4), приведенные в таблице 26, получены на основе численных значений времени восстановления теплопроводов в зависимости от их диаметров, рекомендуемых СНиП 41-02-2003.

Расстояния  $L_{\text{сз}}$  между СЗ должны соответствовать требованиям СНиП 41–02–2003 и приниматься в соответствии с таблицей 27.

Таблица 26. Значения коэффициентов  $a$ ,  $b$  и  $c$  в формуле (4).

| № п/п | Коэффициент | $a$              | $b$              | $c$               |
|-------|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1     | Значение    | 2.91256074780734 | 20.8877641154199 | -1.87928919400643 |

Таблица 27. Расстояния между СЗ в метрах и место их расположения

| № п/п | Диаметр теплопровода, м | Диаметр не изменяется |                                                                             | Диаметр изменяется                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |
|-------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                         | ответвлений нет       | ответвления есть                                                            | ответвлений нет                                                                                                                       | ответвления есть                                                                                                                                            |
| 1     | до 0,4                  | 1000                  | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м                                              | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м                                              |
| 2     | от 0,4 до 0,6           | 1500                  | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 1500 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м                                              | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ не более 1000 м                                              |
| 3     | от 0,6 до 0,9           | 3000                  | непосредственно за ответвлением, расстояние до ближайшей СЗ не более 3000 м | непосредственно за местом изменения диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) | непосредственно за ответвлением, на теплопроводе меньшего диаметра, расстояние до ближайшей СЗ в соответствии с меньшим диаметром (не более 1000 м, 1500 м) |

| №<br>п/п | Диаметр<br>теплопровода,<br>м | Диаметр не изменяется |                                                                                                | Диаметр изменяется                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                               | ответвлений<br>нет    | ответвления<br>есть                                                                            | ответвлений нет                                                                                                                                                      | ответвления есть                                                                                                                                                                            |
| 4        | более 0,9                     | 5000                  | непосред-<br>ственно за от-<br>ветвлением,<br>расстояние до<br>ближайшей СЗ<br>не более 5000 м | непосредственно за<br>местом изменения<br>диаметра, расстоя-<br>ние до ближайшей<br>СЗ в соответствии с<br>меньшим диаметром<br>(не более 1000 м,<br>1500 м, 3000 м) | непосредственно за от-<br>ветвлением, на теплопро-<br>воде меньшего диаметра,<br>расстояние до ближайшей<br>СЗ в соответствии с мень-<br>шим диаметром (не более<br>1000 м, 1500 м, 3000 м) |

Если в результате анализа выявляется несоответствие принятым условиям, то в расчете среднего времени восстановления количество секционирующих задвижек и расстояние между ними условно принимается равным такому, при котором обеспечивается выполнение этих условий. Установка дополнительных задвижек включается в рекомендации.

4. Интенсивность восстановления элементов ТС, 1/ч:

$$\mu = \frac{1}{z^B} \quad (5)$$

5. Стационарная вероятность рабочего состояния сети:

$$p_0 = \left( 1 + \sum_{i=1}^N \frac{\omega_i}{\mu_i} \right)^{-1} \quad (6)$$

где  $N$  – число элементов ТС.

6. Вероятность состояния сети, соответствующая отказу  $f$ -го элемента:

$$p_f = \frac{\omega_f}{\mu_f} \cdot p_0 \quad (7)$$

7. Температура воздуха в здании  $j$ -го потребителя в конце периода восстановления  $f$ -го элемента:

$$t_{j,f}^B = t^{HP} + \frac{t_j^{BP} - t^{HP} - \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{BP} - t^{HP})}{e^{\left(\frac{z_f^B}{\beta_j}\right)}} + \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{BP} - t^{HP}), \text{ } ^\circ\text{C} \quad (8)$$

где  $t_j^{BP}$  – расчетная температура воздуха в здании  $j$ -го потребителя,  $^\circ\text{C}$ ;

$t^{HP}$  – расчетная для отопления температура наружного воздуха,  $^\circ\text{C}$ ;

$q_{j,f}$  – часовой расход тепла у  $j$ -го потребителя при отказе  $f$ -го элемента при  $t^{HP}$ , Гкал/ч;

$q_j^P$  – расчетная часовая нагрузка  $j$ -го потребителя при  $t^{HP}$ , Гкал/ч;

$\bar{q}_{j,f} = \frac{q_{j,f}}{q_j^P}$  – относительный часовой расход тепла у  $j$ -го потребителя при отказе  $f$ -го элемента при  $t^{HP}$ ;

$z_f^B$  – время восстановления  $f$ -го элемента ТС, ч;

$\beta_j$  – коэффициент тепловой аккумуляции здания  $j$ -го потребителя, ч.

8. Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения  $j$ -го потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

$$K_j = p_0 + \sum_{f \in F_j} p_f, \quad (9)$$

где:  $F_j$  - множество элементов ТС, выход которых в аварию не нарушает расчетный уровень теплоснабжения  $j$ -го потребителя.

9. Вероятность безотказного теплоснабжения  $j$ -го потребителя – вероятность обеспечения в течение отопительного периода температуры воздуха в здании  $j$ -го потребителя не ниже минимально допустимого значения (определяется для каждого потребителя расчетной схемы ТС):

$$P_j = e^{-[p_0 \cdot \Sigma_f(\omega_f \cdot \tau_{j,f}^{\text{пав}})]}, \quad (10)$$

где  $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$  – продолжительность (число часов) стояния в течение отопительного периода температуры наружного воздуха  $t^{\text{н}}$  ниже  $t_{j,f}^{\text{пав}}$  - температура наружного воздуха, при которой время восстановления  $f$ -го элемента  $z_f^{\text{в}}$  равно временному резерву  $j$ -го потребителя, т.е. времени снижения температуры воздуха в здании  $j$ -го потребителя до минимально допустимого значения  $t_{j,\text{мин}}^{\text{в}}$ .

9.1 Температура наружного воздуха  $t_{j,f}^{\text{пав}}$ , при которой время восстановления  $f$ -го элемента равно временному резерву  $j$ -го потребителя

При  $\bar{q}_{j,f} = 0$  ( $j$ -ый потребитель при аварии на  $f$ -ом участке не получает тепло):

$$t_{j,f}^{\text{пав}} = \frac{t_j^{\text{вп}} - t_{j,\text{мин}}^{\text{в}} \cdot e^{\left(\frac{z_f^{\text{в}}}{\beta_j}\right)}}{1 - e^{\left(\frac{z_f^{\text{в}}}{\beta_j}\right)}} \quad (11)$$

При  $\bar{q}_{j,f} > 0$ :

$$t_{j,f}^{\text{пав}} = \frac{t_j^{\text{вп}} - \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{\text{вп}} - t^{\text{нр}}) - \left(t_{j,\text{мин}}^{\text{в}} - \bar{q}_{j,f} \cdot (t_j^{\text{вп}} - t^{\text{нр}})\right) \cdot e^{\left(\frac{z_f^{\text{в}}}{\beta_j}\right)}}{1 - e^{\left(\frac{z_f^{\text{в}}}{\beta_j}\right)}} \quad (12)$$

Здесь  $t_{j,\text{мин}}^{\text{в}}$  - минимально допустимая температура воздуха в здании  $j$ -го потребителя,  $^{\circ}\text{C}$ .

Продолжительности стояния температур наружного воздуха принимаются по СП 131.13330.2020 «Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99\*».

9.2 Правила определения  $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$  - числа часов стояния температуры наружного воздуха ниже  $t_{j,f}^{\text{пав}}$ .

Если  $t_{j,f}^{\text{пав}}$  оказывается равной или выше плюс  $8^{\circ}\text{C}$  (начало отопительного сезона), это означает, что отказ  $f$ -го элемента нарушает пониженный уровень теплоснабжения  $j$ -го потребителя при любой температуре наружного воздуха и в формуле (10) величина  $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$  берется равной продолжительности отопительного периода.

Если  $t_{j,f}^{\text{пав}}$  оказывается равной  $t^{\text{нр}}$ , отказ  $f$ -го элемента влияет на теплоснабжение  $j$ -го потребителя только при температурах ниже расчетных и  $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$  в формуле (10) берется равной  $\tau^{\text{мин}}$  - числу часов стояния температуре наружного воздуха ниже  $t^{\text{нр}}$ .

Если  $t_{j,f}^{\text{пав}} < t^{\text{мин}}$  (минимальная температура наружного воздуха), отказ  $f$ -го элемента не влияет на теплоснабжение  $j$ -го потребителя и в формуле (10)  $\tau_{j,f}^{\text{пав}}$  берется равной нулю.

$$\text{Если } t^{\text{мин}} < t_{j,f}^{\text{пав}} < t^{\text{нр}}, \text{ то } \tau_{j,f}^{\text{пав}} = \frac{t^{\text{нр}} - t_{j,f}^{\text{пав}}}{t^{\text{нр}} - t^{\text{мин}}} \times \tau^{\text{мин}}.$$



Если  $t^{нр} < t_{j,f}^{рав} < +8\text{ }^{\circ}\text{C}$ , то  $0 < \tau_{j,f}^{рав} < \tau^{от}$  и значение  $\tau_{j,f}^{рав}$  определяется по графику продолжительностей стояния температур (график Россандера):

$$\tau_{j,f}^{рав} = \tau^{хол} + (\tau^{от} - \tau^{хол}) \cdot \left( \frac{t_{j,f}^{рав} - t^{нр}}{8 - t^{нр}} \right)^{\frac{t^{н\text{ ср}} - t^{нр}}{8 - t^{н\text{ ср}}}}, \quad (13)$$

где:  $\tau^{хол}$  - продолжительность стояния температуры наружного воздуха ниже расчетной для отопления, ч;

$\tau^{от}$  - продолжительность отопительного периода, ч;

$t^{н\text{ ср}}$  - средняя за отопительный период температура наружного воздуха,  $^{\circ}\text{C}$ .

Расчет выполняется для каждого участка, входящего в путь от источника до самого удаленного абонента:

- 1) вычисляется время ликвидации повреждения на  $i$ -м участке;
- 2) по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;
- 3) вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;
- 4) вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры плюс  $12\text{ }^{\circ}\text{C}$ :

Итоговые значения показателей надежности систем теплоснабжения приведены в таблице 28.

Таблица 28 – Надежность систем теплоснабжения централизованных котельных

| № п/п | Наименование источника                   | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения                                          | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения $P=0,9$ ;<br>Коэффициент готовности $Kг=0,97$ | $P= 0,72430$ ;<br>$Kг=0,996777$                          | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) |                                                                                                     | $P=0,99756$ ;<br>$Kг=0,999956$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             |                                                                                                     | $P=0,97129$ ;<br>$Kг=0,999491$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             |                                                                                                     | $P=0,98742$ ;<br>$Kг=0,999834$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной средней школы №1 (с. Курумкан) не соответствуют нормативным требованиям, вероятность безотказной работы систем теплоснабжения других источников тепла соответствует нормативным требованиям. Коэффициент готовности системы теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### **9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей**

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по реконструкции тепловых сетей с заменой изношенных участков. Ежегодная замена изношенных участков тепловых сетей позволит повысить надежность теплоснабжения, снизить вероятность возникновения аварийной ситуации, а также сократить потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях.

### **9.2 Частота отключений потребителей**

Ограничений в подаче тепла не отмечено.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями.

### **9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений**

Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра приведено в таблице 29.

Таблица 29 – Нормативное время восстановления тепловых сетей в зависимости от диаметра

| № п/п | Диаметр трубопровода | Время восстановления, ч |
|-------|----------------------|-------------------------|
| 1     | До 300 мм            | 15                      |
| 2     | 400 мм               | 18                      |
| 3     | 500 мм               | 22                      |

### **9.4 Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)**

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной с. Курумкан не соответствуют нормативным требованиям. Коэффициент готовности системы теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

Зоны действия котельных приведена в Части 4 настоящих обосновывающих материалов.

### **9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике»**

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

**9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении, указанных в подпункте 9.5 настоящей Части**

Аварийных ситуаций расследование причин, которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти и уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 17.10.2015 № 1114 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении и о признании утратившими силу отдельных положений Правил расследования причин аварий в электроэнергетике», зафиксировано не было.

**9.7 Изменения, произошедшие в надежности теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 10 Техничко-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 10.1 Описание показателей хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования

Техничко-экономические показатели работы источника теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 30- Базовые целевые показатели эффективности производства и отпуска тепловой энергии

| № п/п | Параметры                                | Установ-<br>ленная<br>мощность<br>котельной,<br>Гкал/ч | Располагае-<br>мая мощ-<br>ность основ-<br>ного оборудо-<br>вания,<br>Гкал/ч | Тепловая<br>нагрузка,<br>Гкал/ч | Вид топлива    | Выра-<br>ботка<br>тепловой<br>энергии,<br>Гкал | Собствен-<br>ные<br>нужды,<br>Гкал | Потери<br>в тепло-<br>вой<br>сети,<br>Гкал | Полез-<br>ный от-<br>пуск,<br>Гкал | Расход<br>натураль-<br>ного топ-<br>лива,<br>(уголь – тн,<br>дрова –<br>куб. м) | Удельный<br>расход у.т.<br>на выра-<br>ботку тепло-<br>вой энергии,<br>кг.у.т./Гкал |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 6,380                                                  | 6,380                                                                        | 2,166                           | Каменный уголь | 8230,0                                         | 970,0                              | 1670,0                                     | 5590,0                             | 3576,34                                                                         | 333,7                                                                               |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 3,960                                                  | 3,960                                                                        | 1,349                           | Каменный уголь | 5120,0                                         | 600,0                              | 1040,0                                     | 3480,0                             | 1580,00                                                                         | 237,0                                                                               |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 3,750                                                  | 3,750                                                                        | 1,093                           | Каменный уголь | 4150,0                                         | 490,0                              | 840,0                                      | 2820,0                             | 1110,00                                                                         | 205,4                                                                               |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,522                                                  | 0,522                                                                        | 0,264                           | Дрова          | 1000,0                                         | 120,0                              | 200,0                                      | 680,0                              | 1301,00                                                                         | 346,1                                                                               |

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 05.07.2013 №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов раскрытия информации, должны находиться на сайтах теплоснабжающих организаций.

Раскрытию подлежит следующая информация:

- 1) регулируемой организации (общая информация);
- 2) о ценах (тарифах) на регулируемые товары (услуги);
- 3) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности);
- 4) об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации;
- 5) об инвестиционных программах регулируемой организации и отчетах об их реализации;
- 6) о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
- 7) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (оказание регулируемых услуг), и (или) об условиях договоров о подключении (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
- 8) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (технологическим присоединением) к системе теплоснабжения (горячего водоснабжения);
- 9) о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией;
- 10) о предложении регулируемой организации об установлении цен (тарифов) в сфере теплоснабжения (горячего водоснабжения).

## **10.2 Изменения, произошедшие в технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций системы теплоснабжения поселения, в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

## Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

### 11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Величина тарифа на оказание услуг теплоснабжения на территории муниципального образования устанавливаются Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия. Сведения о тарифах на услуги теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 31 – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Универсал" в МО СП "Курумкан" Курумканского района, утв. Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 13.12.2018 N 2/74 (в ред. Приказа Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 18.11.2022 N 2/65)

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа                                                                        | Год                        | Вода    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|
| 1.    | ООО "Универсал"                       | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                            |         |
|       |                                       | однотарифный, руб./Гкал                                                           | 1 полугодие 2021           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2021           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | 1 полугодие 2022           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 5092,31 |
|       |                                       |                                                                                   | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 1 полугодие 2023           | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2023           | 5550,11 |
| 1.1.  |                                       | Население (тарифы указываются с учетом НДС)                                       |                            |         |
|       |                                       | однотарифный, руб./Гкал                                                           | 1 полугодие 2021           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2021           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | 1 полугодие 2022           | 4979,52 |
|       |                                       |                                                                                   | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 5092,31 |
|       |                                       |                                                                                   | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 1 полугодие 2023           | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2023           | 5550,11 |

Таблица 32 – Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям ООО "Универсал" в МО СП "Курумкан" Курумканского района, утв. Приказом Республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 07.12.2023 N 2/65

| N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа                                                                        | Год              | Вода    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 1.    | ООО "Универсал"                       | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения |                  |         |
|       |                                       | однотарифный, руб./Гкал                                                           | 1 полугодие 2024 | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2024 | 6066,27 |
| 1.1.  |                                       | Население (тарифы указываются с учетом НДС)                                       |                  |         |
|       |                                       | однотарифный, руб./Гкал                                                           | 1 полугодие 2024 | 5550,11 |
|       |                                       |                                                                                   | 2 полугодие 2024 | 6066,27 |

## **11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения**

Регулирование тарифов (цен) основывается на принципе обязательности раздельного учета организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, объемов продукции (услуг), доходов и расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг) по регулируемым видам деятельности, включают следующие группы расходов:

- 1) на топливо;
- 2) на покупаемую электрическую и тепловую энергию;
- 3) на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность;
- 4) на сырье и материалы;
- 5) на ремонт основных средств;
- 6) на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
- 7) на амортизацию основных средств и нематериальных активов;
- 8) прочие расходы.

## **11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения**

Порядок установления платы за подключение был установлен Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

Законом определены некоторые понятия:

1) плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых зданий, строения, сооружения;

2) резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии, теплоносителя.

Полномочия по регулированию платы за подключение к системе теплоснабжения переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов).

Законом также определено, что плата за подключение к системе теплоснабжения устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки и может быть дифференцирована в зависимости от параметров данного подключения, определенных основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Плата за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, устанавливается в индивидуальном порядке.

## **11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей**

Согласно Постановления Правительства от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования для категорий (групп) социально значимых потребителей, если указанные потребители не потребляют тепловую энергию, но не осуществили отсоединение принадлежащих им теплопотребляющих установок от тепловой сети в целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при возникновении такой необходимости.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается органами регулирования за услуги, оказываемые:



1) регулируемые организациями, мощность тепловых источников и (или) тепловых сетей которых используется для поддержания резервной мощности в соответствии со схемой теплоснабжения - для оказания указанных услуг единой теплоснабжающей организации;

2) единой теплоснабжающей организацией в зоне ее деятельности категориям (группам) социально значимых потребителей, находящимся в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности единой теплоснабжающей организации устанавливается равной ставке за мощность единого тарифа на тепловую энергию (мощность) в зоне ее деятельности или, если в зоне ее деятельности установлен одноставочный единый тариф на тепловую энергию (мощность), равной ставке за мощность двухставочного единого тарифа на тепловую энергию (мощность).

К социально значимым потребителям, для которых устанавливается плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, относятся следующие категории (группы) потребителей:

1) физические лица, приобретающие тепловую энергию в целях потребления в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях;

2) исполнители коммунальных услуг, приобретающие тепловую энергию в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах или жилых домах коммунальной услуги теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в объемах их фактического потребления и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

3) теплоснабжающие организации, приобретающие тепловую энергию в целях дальнейшей продажи физическим лицам и (или) исполнителям коммунальной услуги теплоснабжения, в объемах фактического потребления физических лиц и объемах тепловой энергии, израсходованной на места общего пользования;

4) религиозные организации;

5) бюджетные и казенные учреждения, осуществляющие, в том числе, деятельность в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;

6) воинские части Министерства обороны Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Федеральной службы охраны Российской Федерации;

7) исправительно-трудовые учреждения, следственные изоляторы, тюрьмы.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности на территории поселения регулирующими органами не устанавливалась.

### **11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет**

В соответствии с п.1 ст. 23.3 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» к ценовым зонам теплоснабжения могут быть отнесены поселение, городской округ, соответствующие следующим критериям:

1) наличие утвержденной схемы теплоснабжения поселения, городского округа;

2) пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, составляют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

3) наличие совместного обращения в Правительство Российской Федерации об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения от исполнительно-распорядительного органа муниципального образования и единой теплоснабжающей организации (нескольких

единых теплоснабжающих организаций), в зоне деятельности которой находятся источники тепловой энергии, суммарная установленная мощность которых составляет пятьдесят и более процентов суммарной установленной мощности источников тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения поселения, городского округа. Совместное обращение об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения включает в себя, в том числе, обязательства единой теплоснабжающей организации и исполнительно-распорядительного органа муниципального образования по исполнению соответствующих обязательств, установленных для них частями 14 - 18 статьи 23.13 настоящего Федерального закона;

4) наличие согласия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации на отнесение поселения, городского округа, находящихся на территории субъекта Российской Федерации, к ценовой зоне теплоснабжения.

Территория поселения не относится к ценовой зоне теплоснабжения.

#### **11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения**

Изменение величины средневзвешенного тарифа на тепловую энергию приведено в таблице 33.

Таблица 33 - Динамика средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию за период с 2021 по 2024 гг

| № п/п | Наименование муниципального образования | Ед. изм. | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|-------|-----------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1     | Тариф на тепло (без НДС)                | руб/Гкал | 4979,52  | 4979,52  | 5550,11  | 5550,11  | 6066,27  |
| 2     | Изменение                               | %        | -        | 0,00     | 11,46    | 0,00     | 9,30     |

#### **11.7 Изменения в утвержденных ценах (тарифах) в сфере теплоснабжения, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения. Динамика изменения средневзвешенного тарифа на отпущенную тепловую энергию в 2020-2024 годах приведена в таблице 33.

## **Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения**

### **12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

Функционирование систем централизованного теплоснабжения поселения оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем теплоснабжения:

1) постепенный износ основного и вспомогательного оборудования источников тепловой энергии поселения;

2) большая часть тепловых сетей отработала свой ресурс. Часть колодцев, камер и опор находятся в аварийном состоянии. Высоким износом сетей обусловлены значительные потери тепла и низкая эффективность системы теплоснабжения;

3) Недостаточный для реновации эксплуатируемых активов, объем реконструкции и капитальных ремонтов, производимых на источниках теплоснабжения и передаточных устройствах, определен наличием следующих факторов:

- снижение базы, устанавливаемой тарифно-балансовыми решениями, за счет ежегодной вынужденной корректировки, связанной с опережающим снижением полезного отпуска над плановыми величинами за счет реализации мероприятий по увеличению энергоэффективности и технологического потребления промышленными предприятиями;

4) внутридомовые системы отопления требуют комплексной регулировки и наладки.

5) Не у всех потребителей установлены приборы коммерческого учета тепловой энергии, что не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

### **12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)**

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

1) системы теплоснабжения выполняют свои функции, как системы жизнеобеспечения;

2) необходимы прямые инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных фондов систем теплоснабжения. Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать устаревающее оборудование и трубопроводы.

### **12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения**

Основной проблемой в развитии системы теплоснабжения является недостаточное финансирование мероприятий по модернизации источника теплоснабжения и тепловых сетей.

### **12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения**

Сложности с обеспечением теплоисточников топливом в периоды расчетных температур наружного воздуха на территории поселения отсутствуют.

### **12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения**

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность систем теплоснабжения, не предоставлены.

#### **12.6 Изменения технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий разработке (актуализации) схемы теплоснабжения**

Раздел переработан с учетом требований Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также Методических указаний по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 2 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

За базовый уровень потребления тепла принят уровень потребления тепловой энергии в 2023 году. Базовый уровень потребления тепловой энергии с разделением по источникам теплоснабжения представлен в таблице 34.

Таблица 34 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения    | Нагрузка, Гкал/ч | Полезный отпуск тепла, Гкал |
|-------|------------------------------------------|------------------|-----------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166            | 5590,0                      |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349            | 3480,0                      |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093            | 2820,0                      |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264            | 680,0                       |

### 2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. К сети централизованного теплоснабжения подключены жилые многоквартирные дома, а также административные и социально-значимые объекты.

Генеральным планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. Значительное увеличение селитебной территории за счет освоения новых земель не предлагается. Размещение объектов нового жилищного строительства в городе возможно на имеющихся в небольшом количестве свободных территориях и на месте сноса и ветхой и малоценной застройки.

Жилищный фонд сосредоточен в жилой зоне, зоне смешанной и общественно-деловой застройки. В их состав входят объекты функционально совместимые с постоянным и временным проживанием населения. В составе жилых зон могут находиться отдельно-стоящие, встроенные и пристроенные объекты культурно-бытового и коммунального обслуживания.

Существующий жилой фонд подразделяется на среднеэтажные многоквартирные и малоэтажные (индивидуальные) жилые дома. Основная часть населения поселения проживает в домах малоэтажной застройки.

Планами развития территории поселения предусматривается компактное развитие селитебной территории в населенных пунктах. Развитие застроенных территорий и освоение резервных территорий под многоэтажное и малоэтажное строительство (в т.ч. ИЖС) предполагает:

- 1) создание комфортных условий для проживания на территории поселения;
- 2) организацию комплексного освоения резервных территорий под жилищное строительство;
- 3) строительство качественного жилья с комплексом инфраструктуры (социальной, транспортной, инженерной);
- 4) образование новых земельных участков для их предоставления в целях индивидуального, блокированного, малоэтажного многоквартирного жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства;
- 5) строительство/реконструкцию достаточного количества современных социальных объектов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую

нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по их прокладке.

Отопление вновь строящихся многоквартирных жилых домов, а также социально-значимых объектов планируется осуществлять от существующих источников теплоснабжения. Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

На основании вышесказанного, можно сделать вывод, что увеличение отапливаемой площади в зонах действия источников централизованного теплоснабжения, не планируется.

### **2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации**

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м<sup>3</sup> отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Прогнозные перспективные удельные расходы тепловой энергии на отопление, вентиляцию приняты в соответствии со СП 50.13330.2012. «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» и приведены в таблицах 35 и 36.

Таблица 35 - Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых зданий, Вт/(м<sup>3</sup>·°C·сут)

| № п/п | Площадь здания, м <sup>2</sup> | С числом этажей |       |       |       |
|-------|--------------------------------|-----------------|-------|-------|-------|
|       |                                | 1               | 2     | 3     | 4     |
| 1     | 50                             | 0,579           | -     | -     | -     |
| 2     | 100                            | 0,517           | 0,558 | -     | -     |
| 3     | 150                            | 0,455           | 0,496 | 0,538 | -     |
| 4     | 250                            | 0,414           | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 5     | 400                            | 0,372           | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 6     | 600                            | 0,359           | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 7     | 1000 и более                   | 0,336           | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Таблица 36 - Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию общественных зданий, Вт/(м<sup>3</sup>·°C·сут)

| № п/п | Тип здания                                      | Этажность здания |       |       |       |       |       |        |           |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----------|
|       |                                                 | 1                | 2     | 3     | 4, 5  | 6, 7  | 8, 9  | 10, 11 | 12 и выше |
| 1     | Жилые многоквартирные, гостиницы, общежития     | 0,455            | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301  | 0,290     |
| 2     | Общественные, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487            | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324  | 0,311     |

| №<br>п/п | Тип здания                                                                      | Этажность здания |       |       |       |       |       |           |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|--------------|
|          |                                                                                 | 1                | 2     | 3     | 4, 5  | 6, 7  | 8, 9  | 10,<br>11 | 12 и<br>выше |
| 3        | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты                               | 0,394            | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324     | 0,311        |
| 4        | Дошкольные учреждения, хосписы                                                  | 0,521            | 0,521 | 0,521 | -     | -     | -     | -         | -            |
| 5        | Сервисного обслуживания, культурно - досуговой деятельности, технопарки, склады | 0,266            | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | -     | -         |              |
| 6        | Административного назначения (офисы)                                            | 0,417            | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232     | 0,232        |

Удельные укрупненные показатели расхода теплоты ГВС в соответствии со СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» на основании климатических особенностей рассматриваемого региона приведены в таблице 37.

Таблица 37 - Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев

| №<br>п/п | Потребители                                                                                                             | Измеритель        | Норма расхода горячей воды, л/сут | Норма общей/полезной площади на 1 измеритель, м²/чел | Удельная величина тепловой энергии, Вт/м² |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1        | Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления | 1 житель          | 105                               | 25                                                   | 12,2                                      |
|          | То же, с заселенностью 20 м²/чел                                                                                        | 1 житель          | 105                               | 20                                                   | 15,3                                      |
| 2        | То же, с умывальниками, мойками и душевыми                                                                              | 1 житель          | 85                                | 18                                                   | 13,8                                      |
| 3        | Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах                                                               | 1 проживающий     | 70                                | 12                                                   | 17                                        |
| 4        | Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам                                                                  | 1 больной         | 90                                | 15                                                   | 17,5                                      |
| 5        | Поликлиники и амбулатории                                                                                               | 1 больной в смену | 5,2                               | 13                                                   | 1,5                                       |
| 6        | Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах                                           | 1 ребенок         | 11,5                              | 10                                                   | 3,1                                       |
| 7        | Административные здания                                                                                                 | 1 работающий      | 5                                 | 10                                                   | 1,3                                       |
| 8        | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах                             | 1 учащийся        | 3                                 | 10                                                   | 0,8                                       |
| 9        | Физкультурно-оздоровительные комплексы                                                                                  | 1 человек         | 30                                | 5                                                    | 17,5                                      |
| 10       | Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале                                   | 1 посетитель      | 12                                | 10                                                   | 3,2                                       |
| 11       | Магазины продовольственные                                                                                              | 1 работающий      | 12                                | 30                                                   | 1,1                                       |
| 12       | Магазины промтоварные                                                                                                   | То же             | 8                                 | 30                                                   | 0,7                                       |

Примечания:

1) нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.);

2) для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в настоящей таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

#### **2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе**

Планом развития предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания.

Существующая и перспективная тепловая нагрузка источников централизованного теплоснабжения приведена в таблице 38. Перспективная тепловая нагрузка источника теплоснабжения была рассчитана с учетом планов по реконструкции системы теплоснабжения, рассмотренных в Главах 5, 7 и 8 настоящих Обосновывающих материалов.

Таблица 38 - Прогноз суммарного потребления тепловой энергии и прирост спроса на тепловую мощность, Гкал/час

| № п/п | Котельная                                | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
|-------|------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166          | 2,166          |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349    | 1,349    | 1,349    | 1,349    | 1,349    | 1,349    | 1,349          | 1,349          |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093    | 1,093    | 1,093    | 1,093    | 1,093    | 1,093    | 1,093          | 1,093          |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264    | 0,264    | 0,264    | 0,264    | 0,264    | 0,264    | 0,264          | 0,264          |

Прогноз приростов объемов потребления теплоносителя рассмотрен в Главе 6 Обосновывающих материалов.

#### **2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе**

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

Для теплоснабжения зданий (группы зданий) с небольшим теплоснабжением и промышленных объектов рекомендуется использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.



**2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе**

Перспективное развитие промышленности намечается, в основном, за счет развития и реконструкции существующих предприятий.

## **2.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения, были произведены расчеты перспективной тепловой нагрузки котельных с Генеральным планом развития поселения, а также уточнены сведения по планируемому приросту тепловой нагрузки.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

### ГЛАВА 3 ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Электронная модель системы теплоснабжения не разрабатывалась. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разработка электронной модели схемы теплоснабжения для поселений, городских округов с численностью населения менее 100 тысяч человек не является обязательной.

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленным данным.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Разработанная модель схемы теплоснабжения поселения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

## ГЛАВА 4 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Целью разработки перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии, является установление возможных дефицитов тепловой мощности источников теплоснабжения, при существующих (в базовом периоде разработки схемы теплоснабжения) установленных и располагаемых значениях тепловых мощностей источников тепловой энергии и определение зон с перспективной тепловой нагрузкой не обеспеченной источниками тепловой энергии.

**4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды**

Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в таблице 39.

Таблица 39 – Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

| № п/п | Зона действия котельной                                | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
|-------|--------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1     | <b>Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)</b>        |          |          |          |          |          |          |          |                |                |
| 1.1   | Установленная мощность основного оборудования          | Гкал/ч   | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380          | 6,380          |
| 1.2   | Располагаемая мощность основного оборудования          | Гкал/ч   | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380    | 6,380          | 6,380          |
| 1.3   | Ограничения тепловой мощности                          | Гкал/ч   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000          | 0,000          |
| 1.4   | Собственные и хозяйственные нужды                      | Гкал/ч   | 0,376    | 0,376    | 0,376    | 0,376    | 0,376    | 0,376    | 0,376          | 0,376          |
| 1.5   | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч   | 0,647    | 0,647    | 0,647    | 0,647    | 0,647    | 0,647    | 0,647          | 0,647          |
| 1.6   | Присоединенная тепловая нагрузка                       | Гкал/ч   | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166    | 2,166          | 2,166          |
| 1.7   | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности               | Гкал/ч   | 3,191    | 3,191    | 3,191    | 3,191    | 3,191    | 3,191    | 3,191          | 3,191          |
| 2     | <b>Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)</b>        |          |          |          |          |          |          |          |                |                |
| 2.1   | Установленная мощность основного оборудования          | Гкал/ч   | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960          | 3,960          |
| 2.2   | Располагаемая мощность основного оборудования          | Гкал/ч   | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960    | 3,960          | 3,960          |
| 2.3   | Ограничения тепловой мощности                          | Гкал/ч   | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000    | 0,000          | 0,000          |
| 2.4   | Собственные и хозяйственные нужды                      | Гкал/ч   | 0,233    | 0,233    | 0,233    | 0,233    | 0,233    | 0,233    | 0,233          | 0,233          |

| №<br>п/п | Зона действия котельной                                | Ед.<br>изм. | 2023 год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029-<br>2034<br>годы | 2035-<br>2040<br>годы |
|----------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.5      | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч      | 0,403    | 0,403       | 0,403       | 0,403       | 0,403       | 0,403       | 0,403                 | 0,403                 |
| 2.6      | Присоединенная тепловая нагрузка                       | Гкал/ч      | 1,349    | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349                 | 1,349                 |
| 2.7      | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности               | Гкал/ч      | 1,976    | 1,976       | 1,976       | 1,976       | 1,976       | 1,976       | 1,976                 | 1,976                 |
| 3        | <b>Котельная Базы (с. Курумкан)</b>                    |             |          |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 3.1      | Установленная мощность основного оборудования          | Гкал/ч      | 3,750    | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750                 | 3,750                 |
| 3.2      | Располагаемая мощность основного оборудования          | Гкал/ч      | 3,750    | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750       | 3,750                 | 3,750                 |
| 3.3      | Ограничения тепловой мощности                          | Гкал/ч      | 0,000    | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000                 | 0,000                 |
| 3.4      | Собственные и хозяйственные нужды                      | Гкал/ч      | 0,190    | 0,190       | 0,190       | 0,190       | 0,190       | 0,190       | 0,190                 | 0,190                 |
| 3.5      | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч      | 0,326    | 0,326       | 0,326       | 0,326       | 0,326       | 0,326       | 0,326                 | 0,326                 |
| 3.6      | Присоединенная тепловая нагрузка                       | Гкал/ч      | 1,093    | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093                 | 1,093                 |
| 3.7      | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности               | Гкал/ч      | 2,142    | 2,142       | 2,142       | 2,142       | 2,142       | 2,142       | 2,142                 | 2,142                 |
| 4        | <b>Котельная МПМК (с. Курумкан)</b>                    |             |          |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 4.1      | Установленная мощность основного оборудования          | Гкал/ч      | 0,522    | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522                 | 0,522                 |
| 4.2      | Располагаемая мощность основного оборудования          | Гкал/ч      | 0,522    | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522       | 0,522                 | 0,522                 |
| 4.3      | Ограничения тепловой мощности                          | Гкал/ч      | 0,000    | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000                 | 0,000                 |
| 4.4      | Собственные и хозяйственные нужды                      | Гкал/ч      | 0,047    | 0,047       | 0,047       | 0,047       | 0,047       | 0,047       | 0,047                 | 0,047                 |
| 4.5      | Потери в тепловых сетях от отпущенной тепловой энергии | Гкал/ч      | 0,078    | 0,078       | 0,078       | 0,078       | 0,078       | 0,078       | 0,078                 | 0,078                 |
| 4.6      | Присоединенная тепловая нагрузка                       | Гкал/ч      | 0,264    | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264                 | 0,264                 |
| 4.7      | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности               | Гкал/ч      | 0,134    | 0,134       | 0,134       | 0,134       | 0,134       | 0,134       | 0,134                 | 0,134                 |

#### **4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии**

При существующих теплогидравлических режимах, располагаемых перепадах даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения качественной услуги теплоснабжения.

#### **4.3 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей**

По данным, приведенным в таблице 39 видно, что в зоне действия источника теплоснабжения дефициты тепловой мощности не выявлены. Сведения о жалобах на снижение качества теплоснабжения не представлены. Для обеспечения эффективной работы системы теплоснабжения рекомендуется рассмотреть варианты по снижению потерь тепла в тепловой сети.

Дефицит тепловой мощности имеет двойственную природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество определяется по проектным данным, которые часто значительно *завышены*. После установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до реального нуля.

Второе обстоятельство обуславливающее возникновение дефицита - подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на источнике теплоснабжения.

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности:

- недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных);
- большие потери в тепловых сетях.

Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями.

#### **4.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2024 г. для актуализации.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 5 МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения

При развитии системы теплоснабжения необходимо придерживаться следующих принципов:

- 1) приоритетное использование природного газа в качестве основного топлива для существующих, реконструируемых и перспективных источников тепловой энергии;
- 2) использование индивидуального (автономного) теплоснабжения для индивидуальных жилых домов, жилых домов блокированной застройки и одиночных удаленных потребителей;
- 3) размещение источников тепловой энергии как можно ближе к потребителю, в том числе, перевод индивидуальных жилых домов и одиночных потребителей на индивидуальное (автономное) теплоснабжение;
- 4) унификация оборудования, что позволяет снизить складской резерв запасных частей;
- 5) разумное повышение коэффициента использования установленной мощности основного теплотехнического оборудования;
- 6) автоматизация, роботизация и диспетчеризация котельных (создание единого диспетчерского центра для дистанционного мониторинга работы объектов коммунальной инфраструктуры);
- 7) использование наилучших доступных технологий;
- 8) внедрение оборудования с высоким классом энергоэффективности;
- 9) приоритетное внедрение мероприятий с малым сроком окупаемости.

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- 1) решений по строительству генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №43, ст.5073; 2013, №33, ст.4392; 2014, №9, ст.907; 2015, №5, ст.827; №8, ст.1175; 2018, №34, ст.5483);
- 2) решений о теплофикационных турбоагрегатах, не прошедших конкурентный отбор мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;
- 3) решений по строительству, реконструкции и (или) модернизации генерирующих объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, указанных в договорах поставки мощности;
- 4) принятых региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;
- 5) предложений по передаче тепловой нагрузки от котельных на источники комбинированной выработки, при наличии резерва тепловых мощностей установленных турбоагрегатов;
- 6) предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации магистральных теплопроводов для обеспечения возможности регулирования загрузки существующих и перспективных источников комбинированной выработки.

Для территории поселения данные решения отсутствуют. Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В настоящее время строительство жилья на территории поселения представлено преимущественно индивидуальной жилой застройкой.

Отопление вновь строящихся зданий, за исключением индивидуального жилищного строительства, предусматривается от существующих источников теплоснабжения.

Для отопления и горячего водоснабжения, вновь строящихся индивидуальных домов рекомендуется использовать индивидуальные двухконтурные котлы. Для теплоснабжения строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и использовать автономные источники тепла, отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке.

В целях повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей, рассмотрим два сценария перспективного развития системы централизованного теплоснабжения поселения.

### **Сценарий №1 развития системы централизованного теплоснабжения**

Модернизация существующих источников теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.) и тепловых сетей. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных тепловых сетей.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

### **Сценарий №2 развития системы централизованного теплоснабжения**

Сохранение существующей схемы теплоснабжения. Работоспособность объектов системы теплоснабжения при данном варианте развития планируется обеспечивать путем проведения текущих и аварийных ремонтов.

## **5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения**

При реализации мероприятий по варианту 1 планируется снижение расход топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием, а также в увеличении надежности теплоснабжения и сокращения эксплуатационных затрат.

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке. Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

Сравнивая два варианта развития схемы теплоснабжения в первом варианте за счет вложенных инвестиций, мы получаем экономический эффект и увеличиваем надёжность системы теплоснабжения, во втором варианте мы не инвестируем средства соответственно организация не несет инвестиционных затрат, но надежность и эффективность система либо остаётся на неизменном уровне (в случае проведения своевременных ремонтов и регламентах работ) или ухудшается за счет морального и физического износа оборудования и тепловых сетей.

### **5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения**

В настоящей схеме теплоснабжения рекомендуется вариант 1, так как при реализации мероприятий по данному варианту увеличивает надежность теплоснабжения за счет обновления оборудования, снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии в результате увеличения КПД котлов по сравнению с существующим состоянием и сокращения эксплуатационных затрат. Снижение эксплуатационных издержек увеличивает НВВ ресурсоснабжающей организации, что в свою очередь может дать средства к дальнейшему развитию системы теплоснабжения (реализация мероприятий ТСО по обновлению оборудования) и поддержанию его в работоспособном состоянии.

### **5.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по реконструкции объектов системы теплоснабжения.

Глава 5 разработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).



## ГЛАВА 6 СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

**6.1 Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии**

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя формируются по данным о балансах тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии. Расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях определяются по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя приведена в таблице 40.

Таблица 40 – Перспективный расход воды на компенсацию потерь и затрат теплоносителя при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии                | Существующее состояние                     |                                                      |                                  |                                                                                    | Перспективное состояние                    |                                                      |                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |                                  |                                                                                    | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | Величина подпитки тепловой сети, тыс.м³/год, в т.ч.: |                                  |                                                                                    |
|                                          |                                            | Всего подпитка тепловой сети                         | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) |                                            | Всего                                                | Нормативные утечки теплоносителя | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на гвс (для открытых систем теплоснабжения) |
| Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | 2,166                                      | 2,505                                                | 2,505                            | -                                                                                  | 2,166                                      | 2,505                                                | 2,505                            | -                                                                                  |
| Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | 1,349                                      | 1,559                                                | 1,559                            | -                                                                                  | 1,349                                      | 1,559                                                | 1,559                            | -                                                                                  |
| Котельная Базы (с. Курумкан)             | 1,093                                      | 1,264                                                | 1,264                            | -                                                                                  | 1,093                                      | 1,264                                                | 1,264                            | -                                                                                  |
| Котельная МПМК (с. Курумкан)             | 0,264                                      | 0,305                                                | 0,305                            | -                                                                                  | 0,264                                      | 0,305                                                | 0,305                            | -                                                                                  |

**6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

### **6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов**

Сведения о наличии баков-аккумуляторов теплоносителя на источниках централизованного теплоснабжения не представлены.

### **6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии**

Согласно требованию СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети.

Таблица 41 – Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок для эксплуатационного и аварийного режимов работы источников тепловой энергии

| № п/п    | Показатели баланса производительности СХВП                     | Ед. изм.  | 2023<br>год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029-<br>2034<br>годы | 2035-<br>2040<br>годы |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1</b> | <b>Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)</b>                |           |             |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 1.1      | присоединенная нагрузка                                        | Гкал/ч    | 2,166       | 2,166       | 2,166       | 2,166       | 2,166       | 2,166       | 2,166                 | 2,166                 |
| 1.2      | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)     | м. куб.   | 163,72<br>3 | 163,72<br>3 | 163,72<br>3 | 163,72<br>3 | 163,72<br>3 | 163,72<br>3 | 163,72<br>3           | 163,723               |
| 1.3      | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)               | м. куб./ч | 0,409       | 0,409       | 0,409       | 0,409       | 0,409       | 0,409       | 0,409                 | 0,409                 |
| 1.4      | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 3,27        | 3,27        | 3,27        | 3,27        | 3,27        | 3,27        | 3,27                  | 3,27                  |
| <b>2</b> | <b>Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)</b>                |           |             |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 2.1      | присоединенная нагрузка                                        | Гкал/ч    | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349       | 1,349                 | 1,349                 |
| 2.2      | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)     | м. куб.   | 101,92<br>4 | 101,92<br>4 | 101,92<br>4 | 101,92<br>4 | 101,92<br>4 | 101,92<br>4 | 101,92<br>4           | 101,924               |
| 2.3      | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)               | м. куб./ч | 0,255       | 0,255       | 0,255       | 0,255       | 0,255       | 0,255       | 0,255                 | 0,255                 |

| № п/п | Показатели баланса производительности СХВП                     | Ед. изм.  | 2023<br>год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028<br>год | 2029-<br>2034<br>годы | 2035-<br>2040<br>годы |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.4   | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 2,04        | 2,04        | 2,04        | 2,04        | 2,04        | 2,04        | 2,04                  | 2,04                  |
| 3     | <b>Котельная Базы (с. Курумкан)</b>                            |           |             |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 3.1   | присоединенная нагрузка                                        | Гкал/ч    | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093       | 1,093                 | 1,093                 |
| 3.2   | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)     | м. куб.   | 82,594      | 82,594      | 82,594      | 82,594      | 82,594      | 82,594      | 82,594                | 82,594                |
| 3.3   | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)               | м. куб./ч | 0,206       | 0,206       | 0,206       | 0,206       | 0,206       | 0,206       | 0,206                 | 0,206                 |
| 3.4   | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 1,65        | 1,65        | 1,65        | 1,65        | 1,65        | 1,65        | 1,65                  | 1,65                  |
| 4     | <b>Котельная МПМК (с. Курумкан)</b>                            |           |             |             |             |             |             |             |                       |                       |
| 4.1   | присоединенная нагрузка                                        | Гкал/ч    | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264       | 0,264                 | 0,264                 |
| 4.2   | объем системы теплоснабжения (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)     | м. куб.   | 19,916      | 19,916      | 19,916      | 19,916      | 19,916      | 19,916      | 19,916                | 19,916                |
| 4.3   | нормативные утечки (п. 6.16 в СП 124.13330.2012)               | м. куб./ч | 0,050       | 0,050       | 0,050       | 0,050       | 0,050       | 0,050       | 0,050                 | 0,050                 |
| 4.4   | аварийная подпитка «сырой» водой (п. 6.22 в СП 124.13330.2012) | м. куб./ч | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40        | 0,40                  | 0,40                  |

#### **6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения**

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития систем теплоснабжения приведен в таблице 41.

#### **6.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2024 г. для актуализации.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## **ГЛАВА 7 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**

**7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)**

Согласно статье 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее по тексту - Правила подключения к системам теплоснабжения).

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и заключению соответствующего договора, устанавливаются Правилами подключения к системам теплоснабжения.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-

жающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и Правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных Правилами подключения к системам теплоснабжения.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Кроме того, согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», в районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-двухквартирной жилой застройки с приусадебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных источника тепла при соблюдении технических регламентов: экологических; санитарно-гигиенических; противопожарных требований. Групповые котельные допускается размещать на селитебной территории с целью сокращения потерь при транспорте теплоносителя и снижения тарифа на тепловую энергию.

Согласно СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003», для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт с параметрами теплоносителя не более 95°C и 0,6 Мпа. Теплогенераторы следует размещать в отдельном помещении на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.

Условия организации поквартирного теплоснабжения определены в СП 54.13330.2016 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003» и СП 60.13330.2020 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. СНиП 41-01-2003».

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источника теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;
- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);
- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;
- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 15 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется Правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов.

В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП 31-01 2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только для вновь вводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной или частичной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно: общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях и уличного распределительного газопровода; системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиям приведено в п. 7.11 настоящей Главы.

## **7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей**

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

**7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)**

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

**7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)**

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии в утвержденной схеме и программе развития Единой энергетической системы России не предусмотрено.

**7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»)**

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

**7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок**

Реконструкция действующих источников тепловой энергии в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения приростов тепловых нагрузок в рамках Схемы теплоснабжения не предусмотрена.

**7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии**

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Увеличение зон действия котельных не предусматривается.

#### **7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

#### **7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии**

На территории поселения источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

#### **7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии**

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Вывод в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не планируется.

#### **7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями**

При выборе подключения индивидуальной жилой застройки к централизованному или децентрализованному источнику, необходимо учесть плотность тепловой нагрузки и протяженность тепловых сетей.

Большая протяженность и малый диаметр участков тепловых сетей повлечет за собой неоправданные финансовые затраты, потери тепловой энергии через теплоизоляционные материалы и высокую вероятность замерзания теплоносителя, приводящего к аварийным ситуациям.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается обеспечивать от индивидуальных источников тепла, работающих от печного отопления. Подключение объектов индивидуальной жилой застройки к централизованным системам теплоснабжения не планируется.

#### **7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения**

Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зоне действия источника тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок. Перспективные балансы производительности и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя приведены в Главах 4 и 6 настоящего документа.

#### **7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива**

Мероприятия по использованию возобновляемых источников энергии и местных видов топлива на источниках тепловой энергии не предусмотрены.



Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

#### **7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения**

Источники тепловой энергии на территории производственных зон используются исключительно для технологических и иных нужд самой производственной зоны.

На расчетный срок строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источника теплоснабжения не планируется.

### 7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра, позволит определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения проводился в соответствии с методикой расчета, приведённой в приложении 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». В соответствии с данной методикой радиус эффективного теплоснабжения определяется как максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Другими словами, радиус эффективного теплоснабжения рассчитывается как максимальное расстояние от нового объекта теплопотребления с заданной тепловой нагрузкой до точки возможного подключения к существующим тепловым сетям.

Результаты расчетов представлены в таблице 42.

Таблица 42 – Расчет радиуса эффективного теплоснабжения, м

| № п/п | Наименование источников теплоснабжения       | Присоединяемая тепловая нагрузка, Гкал/час |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                              | 0,1                                        | 0,15  | 0,2   | 0,25  | 0,3   | 0,35  | 0,4   | 0,45  | 0,5   | 0,8   |
| 1     | Системы теплоснабжения котельных с. Курумкан | 91,21                                      | 79,96 | 77,17 | 80,07 | 83,00 | 77,10 | 79,76 | 82,43 | 85,13 | 89,86 |

Для тепловой нагрузки заявителя  $Q_{\text{сумм}}^{\text{м.ч}} < 0,1$  Гкал/ч, предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для существующей зоны действия рассчитывать радиус эффективного теплоснабжения нецелесообразно, т.к. зона действия уже сложилась и, естественно, установлены все индикаторы стоимости товарного отпуска продукции. Кроме того, для сельских поселений характерны низкие тепловые нагрузки, значительная материальная характеристика сети и единственный источник теплоснабжения, что обуславливает теплоснабжающую организацию согласно Постановлению Правительства РФ от 05.07.2018 N 787 (ред. от 30.11.2021) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» подключать новых потребителей, т.к. она не может отказать в присоединении потребителю к существующим тепловым сетям вне зависимости от величины совокупных затрат.

Радиус эффективного теплоснабжения позволяет оценивать возможность подключения объекта к тепловым сетям по сравнению с переходом на автономное теплоснабжение. При принятии решения о подключении новых потребителей необходимо помнить, что оптимальный радиус теплоснабжения определяется из расчета минимума затрат, включающих в себя стоимость тепловых сетей и источника тепла, а также минимума эксплуатационных затрат. Следует помнить, что расчет радиуса эффективного теплоснабжения носит информативный характер!

Подключение новой нагрузки к централизованным системам теплоснабжения требует постоянной проработки вариантов их развития. Оптимальный вариант должен характеризоваться экономически целесообразной зоной действия источника зоны теплоснабжения при соблюдении требований качества и надежности теплоснабжения, а также экологии. Если срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения нового объекта капитального строительства к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает срок службы тепловой сети, то подключение объекта является нецелесообразным.

Границы действия централизованного теплоснабжения должны определяться по целевой функции минимума себестоимости полезно отпущенного тепла. При этом возможен также вариант убыточности дальнего транспорта тепла, принимая во внимание важность и сложность проблемы.

#### **7.16 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по реконструкции объектов системы теплоснабжения. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## **ГЛАВА 8 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ**

### **8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)**

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется.

### **8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения**

Подключение новых объектов, находящихся в застроенной части населенных пунктов, рекомендуется производить к существующим тепловым сетям с учетом их пропускной способности. Однако для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке.

В застроенной части и на территории подлежащей застройке предусматривается подземная прокладка тепловых сетей (бесканальная, в каналах или в тоннелях (коллекторах) совместно с другими инженерными сетями). При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей, кроме территории детских и лечебных учреждений.

В случае надземной прокладки тепловые сети прокладываются с соблюдением расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей в соответствии с таблицей А.3 СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

Величину диаметра трубопровода, способ прокладки и т.д. необходимо определить в ходе наладочного гидравлического расчета по каждому факту предполагаемого подключения.

Планом развития поселения предусматривается новое жилищное строительство, размещаемое на территориях существующей застройки путем реконструкции и создания новой современной застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания. В соответствии с планами развития на территории поселения планируется строительство жилых и общественных зданий, а также индивидуальных жилых домов.

Для отопления и горячего водоснабжения индивидуальных домов рекомендуется применение индивидуальных двухконтурных котлов, работающих на газовом и твердом топливе. Выбор индивидуальных источника тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капиталовложения по их прокладке.

Для теплоснабжения вновь строящихся зданий (группы зданий) с небольшим теплопотреблением и промышленных объектов использовать автономные источники тепла: отдельностоящие и пристроенные блочно-модульные котельные малой мощности.

**8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения**

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

**8.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных**

Перевод котельных в пиковый режим на территории поселения не целесообразен в виду отсутствия источников электрогенерации.

**8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.8).

**8.6 Предложения по ремонту и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения**

Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения на данном этапе не предусматривается. Необходимые показатели надежности достигаются за счет реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в п. 8.8).

**8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки**

Рекомендации отсутствуют.

**8.8 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с истощением эксплуатационного ресурса**

На территории поселения есть необходимость в реконструкции тепловых сетей в связи с их износом. Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется своевременно проводить текущие и плановые ремонты тепловых сетей и запорной арматуры. Характеристика рекомендуемых мероприятий приведена в таблице 43.

Таблица 43 – Мероприятия по реконструкции трубопроводов со сверхнормативным износом

| № п/п | Наименование мероприятий                                                            | Год реализации | Объем инвестиций*, тыс. руб |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|
| 1     | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры | 2024-2040      | 21450,0                     |

\*- Объемы инвестиций в реконструкцию тепловых сетей определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Текущий ремонт тепловых сетей локальных котельных рекомендуется выполнять в рамках текущей деятельности обслуживающих организаций.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Трубы

ППУ изоляции представляют собой трехслойную монолитную конструкцию, которая состоит из стальной трубы, теплоизолирующего слоя из пенополиуретана и защитной оболочки из полиэтилена.

Преимущества трубопроводов в ППУ-изоляции:

- 1) низкое водопоглощение пенополиуретана;
- 2) пенополиуретан экологически безопасен;
- 3) долговечность пенополиуретана;
- 4) низкая токсичность;
- 5) пенополиуретан имеет низкий коэффициент теплопроводности. Данный показатель у ППУ равен 0,019 - 0,035 Вт/м·К;
- 6) высокая адгезионная прочность пенополиуретана;
- 7) звукопоглощение пенополиуретана;
- 8) пенополиуретан, нанесенные на металлическую поверхность, защищают ее от коррозии;
- 9) ППУ сохраняет тепловую энергию в широком температурном диапазоне от минус 100° до плюс 140°С.

#### **8.9 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций**

При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей не выявлена необходимость строительства насосных станций.

#### **8.10 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по реконструкции объектов системы теплоснабжения. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## **ГЛАВА 9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

**9.1 Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

**9.2 Обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

**9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

**9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

**9.5 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

**9.6 Расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения**

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

## ГЛАВА 10 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

### 10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения, отапливающий социально-значимые, общественные здания и жилой фонд. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова). Сведения о фактическом и перспективном потреблении котельно-печного топлива приведены в таблице 44.

Таблица 44 - Существующий и перспективный топливные балансы

| № п/п | Составляющая баланса                                | Ед. изм.    | 2023 год          | 2024 год          | 2025 год          | 2026 год          | 2027 год          | 2028 год          | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1     | <b>Котельная средней школы №1<br/>(с. Курумкан)</b> |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.1   | Вид топлива                                         |             | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь |
| 1.2   | расход натурального топлива                         | тн          | 3576,3            | 2481,8            | 2479,3            | 2476,8            | 2474,3            | 2471,8            | 2469,4            | 2466,9            |
| 1.3   | Расход условного топлива                            | т.у.т.      | 2746,6            | 1906,0            | 1904,1            | 1902,2            | 1900,3            | 1898,4            | 1896,5            | 1894,6            |
| 1.4   | Выработка тепловой энергии                          | Гкал        | 8230,0            | 8221,7            | 8213,3            | 8205,1            | 8196,8            | 8188,7            | 8180,5            | 8172,4            |
| 1.5   | Собственные и хозяйственные<br>нужды котельной      | Гкал        | 970,0             | 970,0             | 970,0             | 970,0             | 970,0             | 970,0             | 970,0             | 970,0             |
| 1.6   | Тепловая энергия, отпущенная в<br>сети              | Гкал        | 7260,0            | 7251,7            | 7243,3            | 7235,1            | 7226,8            | 7218,7            | 7210,5            | 7202,4            |
| 1.7   | Потери тепловой сети                                | Гкал        | 1670,0            | 1661,7            | 1653,3            | 1645,1            | 1636,8            | 1628,7            | 1620,5            | 1612,4            |
|       |                                                     | %           | 23,0              | 22,9              | 22,8              | 22,7              | 22,6              | 22,6              | 22,5              | 22,4              |
| 1.8   | Тепловая энергия, отпущенная<br>потребителям        | Гкал        | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            | 5590,0            |
| 1.9   | УРУТ на отпуск тепловой энергии                     | кг.у.т/Гкал | 333,7             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             |
| 1.10  | Средневзвешенный КПД котель-<br>ной                 | %           | 42,8              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              |
| 2     | <b>Котельная Теплов.района №2<br/>(с. Курумкан)</b> |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.1   | Вид топлива                                         |             | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь |
| 2.2   | расход натурального топлива                         | тн          | 1580,0            | 1578,4            | 1576,8            | 1575,2            | 1573,6            | 1572,1            | 1570,5            | 1568,9            |
| 2.3   | Расход условного топлива                            | т.у.т.      | 1213,4            | 1212,2            | 1211,0            | 1209,8            | 1208,5            | 1207,3            | 1206,1            | 1204,9            |
| 2.4   | Выработка тепловой энергии                          | Гкал        | 5120,0            | 5114,8            | 5109,6            | 5104,5            | 5099,4            | 5094,3            | 5089,2            | 5084,1            |



| № п/п | Составляющая баланса                           | Ед. изм.    | 2023 год          | 2024 год          | 2025 год          | 2026 год          | 2027 год          | 2028 год          | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.5   | Собственные и хозяйственные<br>нужды котельной | Гкал        | 600,0             | 600,0             | 600,0             | 600,0             | 600,0             | 600,0             | 600,0             | 600,0             |
| 2.6   | Тепловая энергия, отпущенная в<br>сети         | Гкал        | 4520,0            | 4514,8            | 4509,6            | 4504,5            | 4499,4            | 4494,3            | 4489,2            | 4484,1            |
| 2.7   | Потери тепловой сети                           | Гкал        | 1040,0            | 1034,8            | 1029,6            | 1024,5            | 1019,4            | 1014,3            | 1009,2            | 1004,1            |
|       |                                                | %           | 23,0              | 22,9              | 22,8              | 22,7              | 22,7              | 22,6              | 22,5              | 22,4              |
| 2.8   | Тепловая энергия, отпущенная<br>потребителям   | Гкал        | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            | 3480,0            |
| 2.9   | УРУТ на отпуск тепловой энергии                | кг.у.т/Гкал | 237,0             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             |
| 2.10  | Средневзвешенный КПД котель-<br>ной            | %           | 60,3              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              |
| 3     | <b>Котельная Базы (с. Курумкан)</b>            |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.1   | Вид топлива                                    |             | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь | Каменный<br>уголь |
| 3.2   | расход натурального топлива                    | тн          | 1110,0            | 1108,9            | 1107,8            | 1106,6            | 1105,5            | 1104,4            | 1103,3            | 1102,3            |
| 3.3   | Расход условного топлива                       | т.у.т.      | 852,5             | 851,6             | 850,8             | 849,9             | 849,1             | 848,2             | 847,4             | 846,5             |
| 3.4   | Выработка тепловой энергии                     | Гкал        | 4150,0            | 4145,8            | 4141,6            | 4137,5            | 4133,3            | 4129,2            | 4125,1            | 4121,0            |
| 3.5   | Собственные и хозяйственные<br>нужды котельной | Гкал        | 490,0             | 490,0             | 490,0             | 490,0             | 490,0             | 490,0             | 490,0             | 490,0             |
| 3.6   | Тепловая энергия, отпущенная в<br>сети         | Гкал        | 3660,0            | 3655,8            | 3651,6            | 3647,5            | 3643,3            | 3639,2            | 3635,1            | 3631,0            |
| 3.7   | Потери тепловой сети                           | Гкал        | 840,0             | 835,8             | 831,6             | 827,5             | 823,3             | 819,2             | 815,1             | 811,0             |
|       |                                                | %           | 23,0              | 22,9              | 22,8              | 22,7              | 22,6              | 22,5              | 22,4              | 22,3              |
| 3.8   | Тепловая энергия, отпущенная<br>потребителям   | Гкал        | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            | 2820,0            |
| 3.9   | УРУТ на отпуск тепловой энергии                | кг.у.т/Гкал | 205,4             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             | 231,8             |
| 3.10  | Средневзвешенный КПД котель-<br>ной            | %           | 69,5              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              | 61,7              |
| 4     | <b>Котельная МПМК (с. Курум-<br/>кан)</b>      |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1   | Вид топлива                                    |             | дрова             | дрова             | дрова             | дрова             | дрова             | дрова             | дрова             | дрова             |
| 4.2   | расход натурального топлива                    | Куб. м      | 1301,0            | 1299,7            | 1298,4            | 1297,1            | 1295,8            | 1294,6            | 1293,3            | 1292,0            |
| 4.3   | Расход условного топлива                       | т.у.т.      | 346,1             | 345,7             | 345,4             | 345,0             | 344,7             | 344,4             | 344,0             | 343,7             |
| 4.4   | Выработка тепловой энергии                     | Гкал        | 1000,0            | 999,0             | 998,0             | 997,0             | 996,0             | 995,0             | 994,1             | 993,1             |
| 4.5   | Собственные и хозяйственные<br>нужды котельной | Гкал        | 120,0             | 120,0             | 120,0             | 120,0             | 120,0             | 120,0             | 120,0             | 120,0             |

| № п/п | Составляющая баланса                      | Ед. изм.    | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------|-------------------|
| 4.6   | Тепловая энергия, отпущенная в сети       | Гкал        | 880,0    | 879,0    | 878,0    | 877,0    | 876,0    | 875,0    | 874,1             | 873,1             |
| 4.7   | Потери тепловой сети                      | Гкал        | 200,0    | 199,0    | 198,0    | 197,0    | 196,0    | 195,0    | 194,1             | 193,1             |
|       |                                           | %           | 22,7     | 22,6     | 22,6     | 22,5     | 22,4     | 22,3     | 22,2              | 22,1              |
| 4.8   | Тепловая энергия, отпущенная потребителям | Гкал        | 680,0    | 680,0    | 680,0    | 680,0    | 680,0    | 680,0    | 680,0             | 680,0             |
| 4.9   | УРУТ на отпуск тепловой энергии           | кг.у.т/Гкал | 346,1    | 231,8    | 231,8    | 231,8    | 231,8    | 231,8    | 231,8             | 231,8             |
| 4.10  | Средневзвешенный КПД котельной            | %           | 41,3     | 61,7     | 61,7     | 61,7     | 61,7     | 61,7     | 61,7              | 61,7              |

## 10.2 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива

Расчеты нормативных объемов запаса резервного топлива выполняются в соответствии с Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

1. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

$$ННЗТ = Q_{\max} \times H_{\text{ср.т}} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \quad \text{тыс. т.}$$

где:  $Q_{\max}$  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

$H_{\text{ср.т}}$  - расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал;

$K$  - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

$T$  - длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу

2. Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы.

Таблица 45 – Сведения о количестве суток

| № п/п | Вид. топлива | Способ доставки топлива   | Объем запаса топлива, сут. |
|-------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 1     | твердое      | железнодорожный транспорт | 14                         |
|       |              | автотранспорт             | 7                          |
| 2     | жидкое       | железнодорожный транспорт | 10                         |
|       |              | автотранспорт             | 5                          |

3. Для расчета размера НЭЗТ принимается плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу - 45 суток;

по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

$$НЭЗТ = Q_{\max}^3 \times H_{\text{ср.т}} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \quad \text{тыс.т.}$$

где:  $Q_{\max}^3$  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка котельными) в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки;

$H_{\text{ср.т}}$  - расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кг у.т./Гкал;

$T$  - количество суток.

4. Для организаций, эксплуатирующих отопительные (производственно-отопительные) котельные на газовом топливе с резервным топливом, в состав НЭЗТ включается количество резервного топлива, необходимое для замещения ( $B_{\text{зам}}$ ) газового топлива в периоды сокращения его подачи газоснабжающими организациями.

Значение  $V_{3AM}$  определяется по данным об ограничении подачи газа газоснабжающими организациями в период похолоданий, установленном на текущий год.

С учетом отклонений фактических данных по ограничениям от сообщавшихся газоснабжающими организациями за текущий и два предшествующих года значение  $V_{3AM}$  может быть увеличено по их среднему значению, но не более чем на 25 процентов.

$$V_{3AM} = Q_{max}^3 \times H_{CP.T} \times T_{3AM} \times d_{3AM} \times K_{3AM} \times K_{ЭКВ} \times \frac{1}{K} \times 10^{-3} \quad \text{тыс.т.}$$

где:  $T_{3AM}$  - количество суток, в течение которых снижается подача газа;

$d_{3AM}$  - доля суточного расхода топлива, подлежащего замещению;

$K_{3AM}$  - коэффициент отклонения фактических показателей снижения подачи газа;

$K_{ЭКВ}$  - соотношение теплотворной способности резервного топлива и газа

5. НЭЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно (до начала отопительного сезона), определяется по общему плановому расходу топлива на весь отопительный период по общей его длительности.

Расчет производится по формуле:

$$НЭЗТ_{сез} = Q_{CP} \times H_{CP} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \quad \text{тыс.т.}$$

где:  $Q_{CP}$  - среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение отопительного периода, Гкал/сутки;

$H_{CP}$  - средневзвешенный норматив удельного расхода топлива, за отопительный период, т у.т./Гкал;

$T$  - длительность отопительного периода, сут.

ННЗТ для организаций, топливо для которых завозится сезонно, не рассчитывается.

Для котельных, работающих на газе, нормативный неснижаемый запас топлива (ННЗТ) устанавливается по резервному топливу. Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ) необходим для надежной и стабильной работы котельных и обеспечивает плановую выработку тепловой энергии в случае введения ограничений поставок основного вида топлива.

Характеристика основного и резервного топлива котельных приведена в таблице 46.

Таблица 46 – Описание видов используемого топлива

| № п/п | Наименование источника                   | Вид топлива    |                     |
|-------|------------------------------------------|----------------|---------------------|
|       |                                          | основное       | Резервное/аварийное |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Каменный уголь | -                   |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | Каменный уголь | -                   |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | Каменный уголь | -                   |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | дрова          | -                   |

Расчет НЭЗТ производится ежегодно для каждой котельной, сжигающей или имеющей в качестве резервного твердое или жидкое топливо (уголь, мазут, торф, дизельное топливо).

Результаты ориентировочного расчета нормативных запасов топлив приведены в таблице 47.

Таблица 47 - Нормативные запасы аварийных видов топлив, тыс. тн (куб. м)

| № п/п | Источник тепловой энергии                | Вид топлива (основной/резервный) | Этапы            |        |        |          |        |        |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
|       |                                          |                                  | Базовый год 2023 |        |        | 2040 год |        |        |
|       |                                          |                                  | ННЗТ             | НЭЗТ   | ОНЗТ   | ННЗТ     | НЭЗТ   | ОНЗТ   |
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Каменный уголь                   | 0,0982           | 1,3229 | 1,4211 | 0,0982   | 1,3229 | 1,4211 |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) | Каменный уголь                   | 0,0612           | 0,8235 | 0,8847 | 0,0612   | 0,8235 | 0,8847 |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             | Каменный уголь                   | 0,0496           | 0,6674 | 0,7169 | 0,0496   | 0,6674 | 0,7169 |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             | дрова                            | 0,0345           | 0,465  | 0,499  | 0,0345   | 0,465  | 0,499  |

### **10.3 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива**

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

### **10.4 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения**

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

### **10.5 Преобладающий вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в поселении**

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова).

### **10.6 Приоритетное направление развития топливного баланса поселения**

На территории муниципального образования действует четыре источника теплоснабжения. В качестве основного вида топлива на котельных используется твердое топливо (каменный уголь, дрова). Перевод котельных на другие виды топлива не планируется.

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

### **10.7 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Балансы переработаны с учетом данных, предоставленных в 2024 г. для актуализации.

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от

18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 11 ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 11.1 Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Методика расчета и оценки показателей надежности системы теплоснабжения выполняется в соответствии с приложением 40 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения». Основные положения данной методики приведены в части 9 Главы 1 настоящего документа.

Таблица 48 – Надежность систем теплоснабжения котельной

| № п/п | Наименование источника                   | Нормативные значения показателей надежности теплоснабжения                                          | Расчетные значения показателей надежности теплоснабжения | Заключение                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан) | Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения $P=0,9$ ;<br>Коэффициент готовности $Kг=0,97$ | $P=0,72430$ ;<br>$Kг=0,996777$                           | Вероятность безотказной работы системы не соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям |
| 2     | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан) |                                                                                                     | $P=0,99756$ ;<br>$Kг=0,999956$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |
| 3     | Котельная Базы (с. Курумкан)             |                                                                                                     | $P=0,97129$ ;<br>$Kг=0,999491$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |
| 4     | Котельная МПМК (с. Курумкан)             |                                                                                                     | $P=0,98742$ ;<br>$Kг=0,999834$                           | Вероятность безотказной работы системы соответствует нормативным требованиям, коэффициент готовности соответствует нормативным требованиям    |

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной средней школы №1 (с. Курумкан) не соответствуют нормативным требованиям, вероятность безотказной работы систем теплоснабжения других источников тепла соответствует нормативным требованиям. Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### 11.2 Метод и результаты обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°C, в промышленных зданиях ниже плюс 8°C, в соответствии со СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная

редакция СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплopotребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°C) рассчитывается по формуле:

$$z = \beta \times \ln \frac{t_{\text{с}} - t_{\text{н}}}{t_{\text{с.а}} - t_{\text{н}}},$$

где  $t_{\text{с.а}}$  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°C);

$t_{\text{с}} = 20^{\circ}\text{C}$  - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

$\beta = 40\text{ч}$  - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

На рисунке 5 представлено графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети.

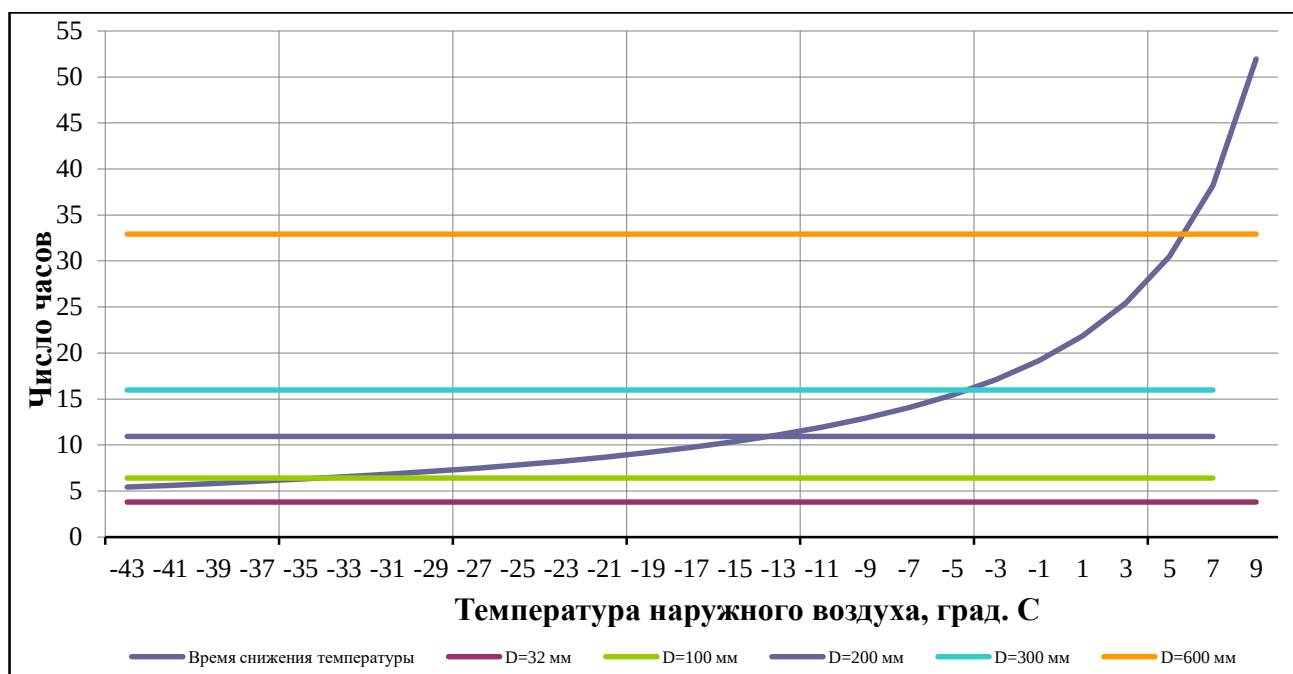


Рисунок 5- Графическое сравнение периода времени снижения температуры внутреннего воздуха до критического значения и периода времени, необходимого для восстановления участка тепловой сети

По графику видно, что минимальное значение периода времени снижения температуры внутреннего соответствует расчетной температуре наружного воздуха. При увеличении повышении температуры наружного воздуха период времени снижения температуры возрастает, так при температуре  $t_{\text{н}} = -30^{\circ}\text{C}$  период времени составляет  $z = 6,0492$  часов, а при температуре плюс  $t_{\text{н}} = 9^{\circ}\text{C}$  - 51,9713 часов.

Период восстановления участка тепловой сети зависит от диаметра трубопроводом, большему диаметру соответствует больший период времени восстановления. Период времени восстановления участка тепловой сети диаметром 32 мм составляет 3,803 часов, а участка тепловой сети диаметром 300 мм - 15,967 часов.

По графику видно, что период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 32 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха в любом температурном диапазоне.



Период времени восстановления диаметра тепловой сети диаметром 300 мм меньше периода времени снижения температуры внутреннего воздуха при температуре наружного воздуха более минус 4°С. При температуре наружного воздуха менее минус 4°С, повышается вероятность «замораживания» систем отопления зданий, в связи с тем, что период времени снижения температуры до критического значения меньше, чем период времени восстановления участков тепловой сети.

### **11.3 Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам**

Вероятность безотказной работы системы теплоснабжения котельной средней школы №1 (с. Курумкан) не соответствуют нормативным требованиям, вероятность безотказной работы систем теплоснабжения других источников тепла соответствует нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### **11.4 Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки**

Коэффициент готовности систем теплоснабжения соответствуют нормативным требованиям. Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется заменить изношенные участки тепловых сетей, а также своевременно проводить текущие и плановые ремонты объектов системы теплоснабжения.

### **11.5 Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии**

Согласно СП 124.13330.2012. «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице ниже. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 49 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| № п/п | Наименование показателя                   | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления $t_{\text{н}}$ , °С |          |          |          |          |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|       |                                           | минус 10                                                                                 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| 1     | Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78                                                                                       | 84       | 87       | 89       | 91       |

Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.

Согласно Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации» частичное ограничение режима потребления влечет за собой снижение объема или температуры теплоносителя, подаваемого потребителю, по сравнению с объемом или температурой, определенными в договоре теплоснабжения, или фактической потребностью (для граждан-потребителей) либо прекращение подачи тепловой энергии или теплоносителя потребителю в определенные периоды в течение суток, недели или месяца. Поставщик освобождается от обязанности поставить объем тепловой энергии, недопоставленный в период ограничения режима потребления, введенного в случае нарушения потребителем своих обязательств, после возобновления (восстановления до прежнего уровня) подачи тепловой энергии.

Поскольку параметры поставляемого теплоносителя потребителю определяются договором теплоснабжения, то имеет смысл говорить о качестве теплоносителя отпускаемого с источника тепловой энергии.

В аварийной ситуации при качественном регулировании, используемое в системах теплоснабжения, возможно снижение температуры теплоносителя при расчетных расходах сетевой воды в системах теплоснабжения в пределах, позволяющих при том же расходе теплоносителя достичь минимально необходимого количества отпускаемой тепловой энергии. Для этого необходимо рассмотреть возможный температурный график отпуска тепловой энергии при увеличенном расчетном удельном расходе сетевой воды на передачу тепловой энергии.

#### **11.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 12 ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

### 12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Анализ состояния существующей системы теплоснабжения показал, что дальнейшая эксплуатация системы теплоснабжения невозможна без проведения неотложных работ, связанных с заменой изношенных тепловых сетей и реконструкцией котельной. Эксплуатация системы теплоснабжения, без решения насущных задач, постепенно приведет к существенному сокращению надежности работы всей системы, а также может привести к аварийным отключениям потребителей тепла.

Для поддержания требуемых у потребителей объема теплоносителя, учитывая фактическое техническое состояние и высокую степень износа установленного котельного оборудования и тепловых сетей, а также для решения задачи по минимизации затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе, требуется реконструкция и техническое перевооружение рассматриваемых объектов.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источника тепла и реконструкции тепловых сетей на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 50.

Таблица 50 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источника тепла (Централизованное теплоснабжение), в тыс. руб.

| №<br>п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                          | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |               |               |               |               |               |                       |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                   | Всего                                      | 2024<br>год   | 2025<br>год   | 2026<br>год   | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029-<br>2034<br>годы | 2035-<br>2040<br>годы |
| <b>1.</b> | <b>Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей</b> |                                            |               |               |               |               |               |                       |                       |
| 1.1       | Модернизация оборудования источников централизованного теплоснабжения (ремонт, замена изношенного оборудования)                                                   | 26300,0                                    | 1100,0        | 1800,0        | 1800,0        | 1800,0        | 1800,0        | 9000,0                | 9000,0                |
| <b>2.</b> | <b>Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения</b>                                                                                                    |                                            |               |               |               |               |               |                       |                       |
| 2.1       | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры                                                                               | 21450,0                                    | 450,0         | 1500,0        | 1500,0        | 1500,0        | 1500,0        | 7500,0                | 7500,0                |
|           | <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                                                     | <b>47750,0</b>                             | <b>1550,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>16500,0</b>        | <b>16500,0</b>        |

\*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

## **12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей**

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- 1) собственные средства теплоснабжающих организаций;
- 2) заёмные средства;
- 3) бюджетные средства;
- 4) инвестиционная программа.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заёмные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов. Кроме того, бюджетные средства могут быть использованы для финансирования мероприятий, реализуемых муниципальными предприятиями.

### **12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций**

Экономическая эффективность реализации мероприятий по сохранению существующей схемы теплоснабжения с проведением работ по модернизации существующих объектов выражается в сокращении эксплуатационных издержек, уменьшению удельных расходов топлива на производство тепла, а также снижению потерь тепла при транспортировке.

Для обеспечения надежного теплоснабжения необходимо регулярно проводить работы по замене изношенного и устаревшего оборудования, замене тепловых сетей.

### **12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения**

Снижение темпа роста тарифа на услуги централизованного теплоснабжения для потребителей возможно в случае выделения большего объема бюджетного финансирования для реализации мероприятий, или для выплаты процентов по займам.

При реализации низкоэффективных мероприятий, таких как реконструкция тепловых сетей, установка приборов учета тепловой энергии, замена оборудования без увеличения эффективности его работы за счет собственных средств, а также за счет заемных средств организаций, будет происходить рост тарифа на услуги теплоснабжения потребителей.

Поэтому для снижения темпов роста тарифа предполагается, что для реализации низкоэффективных мероприятий, связанных с реконструкцией существующих систем, будут использоваться бюджетные средства.

При подключении новых потребителей, реализации мероприятий, связанных с повышением эффективности работы тепловых сетей, источников тепловой энергии и замене малоэффективного оборудования, возможно использование собственных средств теплоснабжающих организаций, а также использование заемных средств. Для выплат по займам используются собственные средства организации, образующиеся в результате реализации мероприятий (амортизация и дополнительная прибыль). При этом затраты на возврат займов, и на использование собственных средств включаются в тариф на услуги теплоснабжения.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения приведены в главе 14.

### **12.5 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по реконструкции объектов системы теплоснабжения. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 13 ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

Целевой показатель – это ожидаемая норма усовершенствования, установленная для конкретного процесса, продукта, услуги и т.д. Целевые значения устанавливаются в конкретных единицах (деньги, количество, процент, отношение) и ориентированы на определенный период времени.

Необходимо регулярно сравнивать фактически достигнутые результаты с запланированными целевыми показателями, для своевременного выявления динамики изменений и принятия при необходимости корректирующих действий.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- 1) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;
- 2) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;
- 3) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных);
- 4) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;
- 5) коэффициент использования установленной тепловой мощности;
- 6) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;
- 7) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения);
- 8) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;
- 9) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);
- 10) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;
- 11) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);
- 12) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
- 13) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения);
- 14) отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

Индикаторы развития системы теплоснабжения приведены в таблице 51.

Таблица 51 - Индикаторы развития систем централизованного теплоснабжения

| № п/п | Наименование                                                                                                                        | Ед. изм           | 2023<br>год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028 год | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 1     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях              | ед. год           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0                 | 0                 |
| 2     | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. год           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0                 | 0                 |
| 3     | Удельный расход условного топлива на единицу отпущаемой тепловой энергии                                                            |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 3.1   | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                            | кг у.т./Гкал      | 333,7       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8    | 231,8             | 231,8             |
| 3.2   | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                            | кг у.т./Гкал      | 237,0       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8    | 231,8             | 231,8             |
| 3.3   | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                        | кг у.т./Гкал      | 205,4       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8    | 231,8             | 231,8             |
| 3.4   | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                        | кг у.т./Гкал      | 346,1       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8       | 231,8    | 231,8             | 231,8             |
| 4     | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети                              |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 4.1   | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                            | Гкал/м.кв         | 1,837       | 1,827       | 1,818       | 1,809       | 1,800       | 1,791    | 1,782             | 1,773             |
| 4.2   | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                            | Гкал/м.кв         | 2,601       | 2,601       | 2,601       | 2,601       | 2,601       | 2,601    | 2,601             | 2,601             |
| 4.3   | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                        | Гкал/м.кв         | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120       | 1,120    | 1,120             | 1,120             |
| 4.4   | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                        | Гкал/м.кв         | 1,269       | 1,263       | 1,256       | 1,250       | 1,244       | 1,238    | 1,231             | 1,225             |
| 5     | Отношение величины потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети                                                 |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 5.1   | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                            | куб.м/м.кв        | 1,638       | 1,638       | 1,638       | 1,638       | 1,638       | 1,638    | 1,638             | 1,638             |
| 5.2   | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                            | куб.м/м.кв        | 2,319       | 2,319       | 2,319       | 2,319       | 2,319       | 2,319    | 2,319             | 2,319             |
| 5.3   | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                        | куб.м/м.кв        | 1,002       | 1,002       | 1,002       | 1,002       | 1,002       | 1,002    | 1,002             | 1,002             |
| 5.4   | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                        | куб.м/м.кв        | 1,150       | 1,150       | 1,150       | 1,150       | 1,150       | 1,150    | 1,150             | 1,150             |
| 6     | Коэффициент использования установленной тепловой мощности                                                                           |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 6.1   | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                            | %                 | 33,95       | 33,95       | 33,95       | 33,95       | 33,95       | 33,95    | 33,95             | 33,95             |
| 6.2   | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                            | %                 | 34,05       | 34,05       | 34,05       | 34,05       | 34,05       | 34,05    | 34,05             | 34,05             |
| 6.3   | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                        | %                 | 29,14       | 29,14       | 29,14       | 29,14       | 29,14       | 29,14    | 29,14             | 29,14             |
| 6.4   | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                        | %                 | 50,48       | 50,48       | 50,48       | 50,48       | 50,48       | 50,48    | 50,48             | 50,48             |
| 7     | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке                                      |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 7.1   | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                            | Гкал/час.м.к<br>в | 0,00238     | 0,00238     | 0,00238     | 0,00238     | 0,00238     | 0,00238  | 0,00238           | 0,00238           |
| 7.2   | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                            | Гкал/час.м.к<br>в | 0,00337     | 0,00337     | 0,00337     | 0,00337     | 0,00337     | 0,00337  | 0,00337           | 0,00337           |

| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ед. изм           | 2023<br>год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028 год | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 7.3   | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Гкал/час.м.к<br>в | 0,00146     | 0,00146     | 0,00146     | 0,00146     | 0,00146     | 0,00146  | 0,00146           | 0,00146           |
| 7.4   | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Гкал/час.м.к<br>в | 0,00167     | 0,00167     | 0,00167     | 0,00167     | 0,00167     | 0,00167  | 0,00167           | 0,00167           |
| 8     | Доля тепловой энергии, выработанной в комбиниро-<br>ванном режиме                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | %                 | -           | -           | -           | -           | -           | -        | -                 | -                 |
| 9     | удельный расход условного топлива на отпуск элек-<br>трической энергии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг у.т./кВт.ч     | -           | -           | -           | -           | -           | -        | -                 | -                 |
| 10    | коэффициент использования теплоты топлива<br>(только для источников тепловой энергии, функцио-<br>нирующих в режиме комбинированной выработки<br>электрической и тепловой энергии)                                                                                                                                                                                                                            |                   | -           | -           | -           | -           | -           | -        | -                 | -                 |
| 11    | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого по-<br>требителям по приборам учета, в общем объеме от-<br>пущенной тепловой энергии                                                                                                                                                                                                                                                                           | %                 | 41          | 45          | 50          | 60          | 70          | 80       | 100               | 100               |
| 12    | средневзвешенный (по материальной характери-<br>стике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каж-<br>дой системы теплоснабжения)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |             |             |             |             |             |          |                   |                   |
| 12.1  | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лет               | 40,0        | 39,6        | 39,2        | 38,8        | 38,4        | 38,0     | 37,7              | 37,3              |
| 12.2  | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | лет               | 17,0        | 16,8        | 16,7        | 16,5        | 16,3        | 16,2     | 16,0              | 15,8              |
| 12.3  | Котельная Базы (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лет               | 34,0        | 33,7        | 33,3        | 33,0        | 32,7        | 32,3     | 32,0              | 31,7              |
| 12.4  | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | лет               | 34,0        | 33,7        | 33,3        | 33,0        | 32,7        | 32,3     | 32,0              | 31,7              |
| 13    | отношение материальной характеристики тепловых<br>сетей, реконструированных за год, к общей матери-<br>альной характеристике тепловых сетей (фактическое<br>значение за отчетный период и прогноз изменения<br>при реализации проектов, указанных в утвержденной<br>схеме теплоснабжения) (для каждой системы тепло-<br>снабжения, а также для поселения, городского<br>округа, города федерального значения) | %                 | 10          | 10          | 10          | 10          | 10          | 10       | 10                | 10                |
| 14    | Отношение установленной тепловой мощности обо-<br>рудования источников тепловой энергии, реконстру-<br>ированного за год, к общей установленной тепловой<br>мощности источников тепловой энергии.                                                                                                                                                                                                             | %                 | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0                 | 0                 |



| № п/п | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ед. изм | 2023<br>год | 2024<br>год | 2025<br>год | 2026<br>год | 2027<br>год | 2028 год | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------------|-------------------|
| 15    | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях. | %       | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0                 | 0                 |

### **13.1 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 14 ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

### 14.1 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Прогнозные тарифы рассчитаны на основе экспертных оценок и могут пересматриваться по мере появления уточненных прогнозов социально-экономического развития по данным Минэкономразвития РФ (прогнозов роста цен на топливо и электроэнергию, ИПЦ и других индексов-дефляторов) и с учетом возможного изменения условий реализации мероприятий схемы теплоснабжения.

Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (<http://ri.eias.ru>) и данные от ТСО.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены на основе следующих документов:

1) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (опубликован на сайте Минэкономразвития РФ, от 22.09.2023 г.);

2) Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года опубликован на сайте Минэкономразвития РФ 30.09.2019 г.).

Таблица 52 – Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду (базовый вариант развития)

| № п/п | Наименование                                                                                                       | Период, год |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                                                                                                    | 2021        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
| 1     | Индекс потребительских цен (ИПЦ), $I_{ипц,i}$                                                                      | 1,037       | 1,124 | 1,055 | 1,057 | 1,048 | 1,043 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02  | 1,02  | 1,02  |
| 2     | Индекс роста оптовой цены на природный газ (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{пг,i}$ | 1,367       | 1,122 | 0,929 | 1,159 | 0,999 | 1,007 | 1,021 | 1,020 | 1,020 | 1,020 | 1,02  | 1,02  | 1,02  |
| 3     | Индекс роста цены на каменный уголь, $I_{ку,i}$                                                                    | 1,165       | 1,537 | 0,875 | 1,057 | 1,029 | 1,03  | 1,038 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 | 1,036 |
| 4     | Индекс роста цены на электроэнергию (для всех категорий потребителей, за исключением населения), $I_{ээ,i}$        | 1,034       | 1,050 | 1,075 | 1,056 | 1,049 | 1,03  | 1,015 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

| №<br>п/п | Наименование                                                         | Период, год |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|          |                                                                      | 2021        | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  | 2033  |
| 5        | Индекс роста цены на услуги водоснабжения/водоотведения, $I_{ВС/ВО}$ | 1,039       | 1,042 | 1,043 | 1,044 | 1,06  | 1,045 | 1,028 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 | 1,027 |
| 6        | Индекс роста цены на покупную тепловую энергию, $I_{ТЭ,i}$           | 1,148       | 1,139 | 1,045 | 1,064 | 1,044 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 | 1,039 | 1,023 | 1,023 | 1,039 |

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения приведены в таблицах ниже.

Таблица 53 - Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей ООО «Универсал» (системы теплоснабжения с. Курумкан)

| №<br>п/п | Наименование                                                                                           | Ед. измерения | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год  | 2028 год  | 2029-2034<br>годы | 2035-2040<br>годы |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| 1        | Производство тепловой энергии                                                                          | Гкал          | 18500,0  | 18462,6  | 18444,0  | 18425,6  | 18407,2   | 18388,9   | 18370,7           | 18370,7           |
| 2        | Собственные нужды                                                                                      | Гкал          | 2180,0   | 2180,0   | 2180,0   | 2180,0   | 2180,0    | 2180,0    | 2180,0            | 2180,0            |
| 3        | Потери в тепловой сети                                                                                 | Гкал          | 3750,0   | 3712,6   | 3694,0   | 3675,6   | 3657,2    | 3638,9    | 3620,7            | 3620,7            |
| 4        | Полезный отпуск                                                                                        | Гкал          | 12570,0  | 12570,0  | 12570,0  | 12570,0  | 12570,0   | 12570,0   | 12570,0           | 12570,0           |
| 5        | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе | тыс.руб.      | 85716,52 | 90491,52 | 93920,24 | 97221,45 | 99953,69  | 102583,62 | 120460,91         | 142011,59         |
| 5.1      | расходы на топливо                                                                                     | тыс.руб.      | 43362,75 | 45741,75 | 47020,94 | 48383,07 | 50171,53  | 51926,07  | 64137,80          | 79299,89          |
| 5.2      | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность),                                                | тыс.руб.      | 5018,13  | 5288,43  | 5541,99  | 5702,53  | 5782,29   | 5776,55   | 5770,83           | 5770,83           |
| 5.3      | Расходы на приобретение холодной воды                                                                  | тыс.руб.      | 160,85   | 167,59   | 177,46   | 185,26   | 190,26    | 195,21    | 228,81            | 268,48            |
| 5.4      | ФОТ                                                                                                    | тыс.руб.      | 23852,02 | 25211,59 | 26421,74 | 27557,88 | 28109,03  | 28671,21  | 32288,44          | 36362,03          |
| 5.5      | Расходы на амортизацию основных производственных средств                                               | тыс.руб.      | 998,88   | 1055,82  | 1106,50  | 1154,07  | 1177,16   | 1200,70   | 1352,18           | 1522,78           |
| 5.6      | Общепроизводственные расходы:                                                                          | тыс.руб.      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00              | 0,00              |
| 5.7      | Общехозяйственные расходы:                                                                             | тыс.руб.      | 6805,41  | 7193,32  | 7538,60  | 7862,76  | 8020,01   | 8180,41   | 9212,47           | 10374,74          |
| 6        | прочие расходы                                                                                         | тыс.руб.      | 5518,48  | 5833,03  | 6113,02  | 6375,88  | 6503,40   | 6633,46   | 7470,36           | 8412,84           |
| 7        | Прибыль                                                                                                | тыс.руб.      |          | 2184,70  | 2289,64  | 2384,22  | 2430,25   | 2472,84   | 2748,55           | 3059,45           |
| 8        | Необходимая валовая выручка от вида деятельности                                                       | тыс.руб.      | 85716,52 | 92676,22 | 96209,88 | 99605,66 | 102383,94 | 105056,46 | 123209,46         | 145071,04         |
| 9        | Оценочная стоимость производства тепла                                                                 | руб./Гкал     | 6819,13  | 7372,81  | 7653,93  | 7924,08  | 8145,10   | 8357,71   | 9801,87           | 11541,05          |

\*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (<http://ri.eias.ru>) и данные от ТСО.

Таблица 54 - Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование                                                                                    | Ед. измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2034 годы | 2035-2040 годы |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 1     | Капитальные затраты на реализацию мероприятий                                                   | тыс.руб.      | 1550,0   | 3300,0   | 3300,0   | 3300,0   | 3300,0   | 16500,0        | 16500,0        |
| 2     | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла                                         | руб./Гкал     | 7372,81  | 7653,93  | 7924,08  | 8145,10  | 8357,71  | 9801,87        | 11541,05       |
| 3     | Средневзвешенная оценочная стоимость производства тепла с учетом инвестиционной составляющей    | руб./Гкал     | 7496,12  | 7916,46  | 8186,61  | 8407,63  | 8620,24  | 10020,64       | 11759,83       |
| 4     | Оценочная стоимость производства тепла (с использованием индекса роста цен на тепловую энергию) | руб./Гкал     | 7255,56  | 7574,80  | 7870,22  | 8051,24  | 8236,41  | 10045,04       | 12637,03       |

\*- Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности Теплоснабжающей организации проводится на основе фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности за базовый период регулирования и утверждённый период регулирования на момент разработки схемы теплоснабжения. В качестве исходных данных принимаются с данные портала по раскрытию информации, подлежащих свободному доступу (<http://ri.eias.ru>) и данные от ТСО.

По данным таблицы видно, что реализация мероприятий по реконструкции объектов системы теплоснабжения позволит снизить оценочную стоимость производства тепла к 2040 году на 9,4%, по сравнению с оценочной стоимостью производства тепла, рассчитанной с использованием индекса роста цен на тепловую энергию.

#### 14.2 Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

Тариф ежегодно пересматривается и устанавливается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов) с учетом изменения экономически обоснованных расходов организации и возможных изменений условий реализации инвестиционной программы.

Законодательством определен механизм ограничения предельной величины тарифов путем установления ежегодных предельных индексов роста, а также механизм ограничения предельной величины платы за ЖКУ для граждан путем установления ежегодных предельных индексов роста.

При этом возмещение затрат на реализацию рекомендуемых мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, может потребовать установления для организации тарифов на уровне выше установленного федеральным органом предельного максимального уровня.

Решение об установлении для организации тарифов на уровне выше предельного максимального принимается органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов (цен) самостоятельно и не требует согласования с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.



#### **14.3 Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей**

Основным направлением развития системы теплоснабжения выбрано сохранение существующей системы с проведением работ по модернизации оборудования источников централизованного теплоснабжения (замена изношенного оборудования, проведение текущих и плановых ремонтов и т.д.). Для обеспечения качественного и надежного теплоснабжения потребителей, данный вариант развития предусматривает также поэтапную замену изношенных сетей теплоснабжения.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей приведены в таблице 54.

#### **14.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 15 РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

### 15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется ООО «Универсал».

Реестр систем теплоснабжения приведен в таблице 55.

### 15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 55.

Таблица 55 – Реестр ЕТО, содержащий перечень систем теплоснабжения

| № п/п | Наименование Единой теплоснабжающей организации | Наименование источника системы централизованного теплоснабжения | Зона деятельности        | Информация о подаче заявки на присвоение ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО                     |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1     | ООО «Универсал»                                 | Котельная средней школы №1 (с. Курумкан)                        | Котельная, тепловые сети | отсутствует                                  | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 2     | ООО «Универсал»                                 | Котельная Теплов.района №2 (с. Курумкан)                        | Котельная, тепловые сети | отсутствует                                  | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 3     | ООО «Универсал»                                 | Котельная Базы (с. Курумкан)                                    | Котельная, тепловые сети | отсутствует                                  | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |
| 4     | ООО «Универсал»                                 | Котельная МПМК (с. Курумкан)                                    | Котельная, тепловые сети | отсутствует                                  | п. 11 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 |

### **15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации**

#### **Основные понятия и нормативно-правовая база.**

*Зона деятельности единой теплоснабжающей организации* - одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

*Система теплоснабжения* - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями.

*Тепловая сеть* - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок.

*Источник тепловой энергии* - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии.

*Зона действия системы теплоснабжения* - территория поселения, городского округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»: К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

#### **Порядок и критерии определения единой теплоснабжающей организации.**

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) определены пунктами 3-19 Правил организации теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения.

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- 1) определить ЕТО в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;
- 2) определить на несколько систем теплоснабжения одну ЕТО.

Для присвоения организации статуса ЕТО на территории поселения лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 Правила организации теплоснабжения, за-



явку на присвоение организации статуса ЕТО с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа об ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения.

В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, то статус ЕТО присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности ЕТО подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности ЕТО, уполномоченный орган присваивает статус ЕТО в соответствии с пунктами 7-10 Правила организации теплоснабжения:

Критериями определения ЕТО являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер собственного капитала;

3) способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган При актуализации схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса ЕТО подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения.

В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус ЕТО присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса ЕТО с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса ЕТО, статус ЕТО присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

1) заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

2) заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус ЕТО в следующих случаях:

1) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате тепловой энергии (мощности), и (или) теплоносителя, и (или) услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, в размере, превышающем объем таких обязательств за 2 расчетных периода, либо систематическое (3 и более раз в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств, предусмотренных условиями таких договоров. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

2) принятие в установленном порядке решения о реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения, когда к организации, имеющей статус ЕТО, присоединяются другие реорганизованные организации, а также реорганизации в форме преобразования) или ликвидации организации, имеющей статус ЕТО;

3) принятие арбитражным судом решения о признании организации, имеющей статус ЕТО, банкротом;

4) прекращение права собственности или владения имуществом, , по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;

5) несоответствие организации, имеющей статус ЕТО, критериям, связанным с размером собственного капитала, а также способностью в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения;

6) подача организацией заявления о прекращении осуществления функций ЕТО.

Границы зоны деятельности ЕТО могут быть изменены в следующих случаях:

1) подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

2) технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

В настоящее время ООО «Универсал», отвечает всем требованиям, предъявляемым к единым теплоснабжающим организациям в зонах действия обслуживаемых систем теплоснабжения. Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в зону деятельности единой теплоснабжающей организаций, приведен в таблице 55.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

#### **15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках актуализации проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации**

Сведения о заявках, поданных в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, отсутствуют.

#### **15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)**

После присвоения статуса ЕТО границы зон деятельности ЕТО будут совпадать с зонами действия соответствующих систем централизованного теплоснабжения.

#### **15.6 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения**

При актуализации схемы теплоснабжения на 2025 год изменения не вносились.

## ГЛАВА 16 РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в таблице 56.

Таблица 56 – Мероприятия по техническое перевооружение и строительство источников тепла, в тыс. руб.

| №<br>п/п  | Наименование мероприятий                                                                                                                                          | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. |               |               |               |               |               |                       |                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------------|
|           |                                                                                                                                                                   | Всего                                      | 2024<br>год   | 2025<br>год   | 2026<br>год   | 2027<br>год   | 2028<br>год   | 2029-<br>2034<br>годы | 2035-<br>2040<br>годы |
| <b>1.</b> | <b>Строительство, реконструкция, технического перевооружения и (или) модернизация источников тепловой энергии, в том числе строительство новых тепловых сетей</b> |                                            |               |               |               |               |               |                       |                       |
| 1.1       | Модернизация оборудования источников централизованного теплоснабжения (ремонт, замена изношенного оборудования)                                                   | 26300,0                                    | 1100,0        | 1800,0        | 1800,0        | 1800,0        | 1800,0        | 9000,0                | 9000,0                |
| <b>2.</b> | <b>Реконструкция и (или) модернизация сетей теплоснабжения</b>                                                                                                    |                                            |               |               |               |               |               |                       |                       |
| 2.1       | Поэтапная замена изношенных сетей теплоснабжения, ремонт и замена запорной арматуры                                                                               | 21450,0                                    | 450,0         | 1500,0        | 1500,0        | 1500,0        | 1500,0        | 7500,0                | 7500,0                |
|           | <b>ВСЕГО:</b>                                                                                                                                                     | <b>47750,0</b>                             | <b>1550,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>3300,0</b> | <b>16500,0</b>        | <b>16500,0</b>        |

\*- Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

### 16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведен в таблице 56.

### 16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения не предусмотрено.

### 16.4 Состав изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

При актуализации схемы теплоснабжения, были уточнены планы по реконструкции объектов системы теплоснабжения. Глава переработана в соответствии с действующей редакцией Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.03.2016 № 208, от 23.03.2016

№ 229, от 12.07.2016 № 666, от 03.04.2018 № 405, от 16.03.2019 № 276) и Методическими указаниями (утв. Приказом Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## **ГЛАВА 17 ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

### **17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения**

Замечания, поступившие в ходе разработки и утверждения схемы теплоснабжения, были учтены в итоговом варианте схему теплоснабжения.

### **17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения**

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения были доработаны по условиям Технического задания на разработку схемы теплоснабжения.

### **17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения**

В проект схемы теплоснабжения были внесены следующие изменения:

- 1) скорректированы объемы выработки и полезного отпуска тепловой энергии;
- 2) скорректированы мощности источников тепловой энергии;
- 3) уточнены планы мероприятий по развитию систем теплоснабжения;

4) доработаны все разделы и главы схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции Постановлений Правительства РФ от 07.10.2014 № 1016, от 18.07.2016 № 208, от 27.07.2016 № 229, от 12.07.2016 № 666, от 07.04.2018 № 405, от 16.07.2019 № 276) и Методических указаний (утв. Приказом Минэнерго России от 05.07.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»).

## ГЛАВА 18 СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

### 18.1. Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения

Таблица 57 – Реестр изменений, внесенных в актуализированную схему теплоснабжения

| Номер Главы | Наименование Главы                                                                                                                                                                             | Перечень изменений                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1           | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения                                                                                  | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 2           | Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения                                                                                                                              | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 3           | Электронная модель системы теплоснабжения поселения                                                                                                                                            | Не разрабатывалась.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4           | Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки                                                                                                        | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 5           | Мастер-план развития систем теплоснабжения                                                                                                                                                     | Внесены корректировки в Главу 5 «Мастер-план развития систем теплоснабжения городского поселения»                                                                                                                                                                                   |
| 6           | Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 7           | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии                                                                                          | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 8           | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них                                                                                                                | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 9           | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения                                    | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 10          | Перспективные топливные балансы                                                                                                                                                                | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |

| Номер Главы | Наименование Главы                                                                               | Перечень изменений                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1           | 2                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11          | Оценка надежности теплоснабжения                                                                 | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 12          | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение               | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 13          | Индикаторы развития систем теплоснабжения                                                        | Внесены корректировки в Главу 13 «Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения»                                                                                                                                                                                   |
| 14          | Ценовые (тарифные) последствия                                                                   | Внесены корректировки в Главу 14 «Ценовые (тарифные) последствия»                                                                                                                                                                                                                   |
| 15          | Реестр единых теплоснабжающих организаций                                                        | Информация по всем пунктам была скорректирована по состоянию на 01.01.2024. Перечень пунктов изменен в соответствии с актуальной редакцией постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» |
| 16          | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения                                                          | Внесены корректировки в Главу 16 «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения городского поселения»                                                                                                                                                                                     |
| 17          | Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения                                           | Внесены корректировки в Главу 17 «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения городского поселения»                                                                                                                                                                      |
| 18          | Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения | Внесены корректировки в Главу 18 «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения городского поселения»                                                                                                                            |

**18.2 Сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения**  
Сведения отсутствуют.



## ГЛАВА 19 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АВАРИЙ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ С МОДЕЛИРОВАНИЕМ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТАКИХ СИСТЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ ОТКАЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПОДАЧИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В настоящее время на территории поселения действует четыре источника централизованного теплоснабжения, отапливающие жилые, административные и социально-значимые объекты. Обслуживание объектов систем централизованного теплоснабжения осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Универсал» (далее – ООО «Универсал»).

### 19.1 Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения \ могут послужить:

- неблагоприятные погодные-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);
- человеческий фактор (неправильные действия персонала);
- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;
- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения.

Основные причины возникновения аварии, описания аварийных ситуаций, возможные масштабы аварии их последствия и уровень реагирования приведены в таблице 58.

Таблица 58 -Риски возникновения аварий

| Причина возникновения аварии                                    | Описание аварийной ситуации                               | Возможные масштабы аварии и последствия                                                                                                                                                                          | Уровень реагирования |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии. | Остановка работы источника тепловой энергии               | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях. возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем         | Местный              |
| Прекращение подачи холодной воды на источник-тепловой энергии   | Ограничение работы источника тепловой энергии             | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                      | Местный              |
| Выход из строя Сетевых (сетевых) насоса                         | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный              |
| Выход из строя котла (котлов)                                   | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                  | Объектовый           |
| Предельный износ сетей, гидродинамические удары                 | Порыв на тепловых сетях                                   | Прекращение циркуляции в части системы теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем                                        | Объектовый           |

## 19.2 Схема теплоснабжения объектов

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источника тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

В соответствии с п. 4.2 4.2 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

*Первая категория* - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

**Вторая категория** - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до 12 °С;
- промышленные здания до 8 °С.

**Третья категория** - остальные потребители.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О предоставлении коммунальных услуг...», в жилых помещениях в нормативная температура воздуха должна составлять не ниже +18 °С. Допустимая продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;
- не более 16 часов одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры;
- не более 8 часов одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С;
- не более 4 часов одновременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», на период ликвидации аварии не допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий второй категории ниже +12 °С, промышленных зданий ниже +8 °С. Сведения о допустимом снижении при расчетной температуре наружного воздуха приведено в таблице ниже.

Таблица 59 - Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха

| Наименование показателя                                                                                             | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С |          |          |          |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|                                                                                                                     | минус 10                                                                 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до                                                                           | 78                                                                       | 84       | 87       | 89       | 91       |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. |                                                                          |          |          |          |          |

Для потребителей первой категории допускается предусматривать местные резервные источники теплоты (стационарные или передвижные) при отсутствии возможности резервирования от нескольких независимых источника тепла или тепловых сетей.

## 19.3 Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений

Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже плюс 12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, в соответствии со СП 124.13330.2012. «Тепловые сети. Актуализированная редакция. СНиП 41-02-2003». С учетом данных о теплоаккумулирующей способности объектов

теплопотребления (зданий) определяется время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения.

Таблица 60 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С |     |     |            |
|-------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
|       |                                         |                     | 0                                                                             | -10 | -20 | более - 20 |
| 1.    | Отключение отопления                    | 2 часа              | 18                                                                            | 18  | 15  | 15         |
| 2.    | Отключение отопления                    | 4 часа              | 18                                                                            | 15  | 15  | 15         |
| 3.    | Отключение отопления                    | 6 часов             | 15                                                                            | 15  | 15  | 10         |
| 4.    | Отключение отопления                    | 8 часов             | 15                                                                            | 15  | 10  | 10         |

Период времени снижения температуры при внезапном прекращении теплоснабжения до критического значения (плюс 12°C) рассчитывается по формуле:

$$z = \beta \times \ln \frac{t_{\text{в}} - t_{\text{н}}}{t_{\text{в.а}} - t_{\text{н}}},$$

где  $t_{\text{в.а}}$  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (плюс 12°C);

$t_{\text{в}} = 20^{\circ}\text{C}$  - температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события;

$\beta = 40 \text{ ч}$  - коэффициент аккумуляции помещения (здания).

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха. Результаты расчета приведены в таблице 61.

Таблица 61 – Расчет времени снижения температуры до критического значения.

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -34 , -32,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 6,5452                                     |
| -32 , -30,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 6,8250                                     |
| -30 , -28,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 7,1299                                     |
| -28 , -26,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 7,4634                                     |
| -26 , -24,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 7,8298                                     |
| -24 , -22,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 8,2341                                     |
| -22 , -20,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 8,6826                                     |
| -20 , -18,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 9,1830                                     |
| -18 , -16,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 9,7449                                     |
| -16 , -14,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 10,3804                                    |
| -14 , -12,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 11,1053                                    |
| -12 , -10,1             | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 11,9397                                    |

| Температура воздуха, °С | Температура в отапливаемом помещении, °С | Критерий отказа теплоснабжения, °С | Коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч | Период времени снижения температуры z, час |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| -10 , -8,1              | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 12,9109                                    |
| -8 , -6,1               | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 14,0559                                    |
| -6 , -4,1               | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 15,4265                                    |
| -4 , -2,1               | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 17,0978                                    |
| -2 , -0,1               | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 19,1829                                    |
| 0-1,9                   | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 21,8617                                    |
| 2-3,9                   | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 25,4396                                    |
| 4-5,9                   | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 30,4856                                    |
| 6-7,9                   | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 38,2205                                    |
| 8-9,9                   | 20                                       | 12                                 | 40                                            | 51,9713                                    |
| Выше 10                 |                                          |                                    |                                               |                                            |

Сведения о допустимом времени устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения и электроснабжения приведено в таблицах ниже.

Таблица 62 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах водоснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Диаметр труб, мм | Время устранения, ч, при глубине заложения труб, м |         |
|-------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------|
|       |                                         |                  | до 2                                               | более 2 |
| 1     | Отключение водоснабжения                | до 400           | 8                                                  | 12      |

Таблица 63 - Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах электроснабжения:

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время устранения |
|-------|-----------------------------------------|------------------|
| 1.    | Отключение электроснабжения             | 2 часа           |

#### 19.4 Расчет потерь теплоносителя на участке тепловой сети при возникновении аварийной ситуации

Потери теплоносителя при возникновении аварийной ситуации включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды на заполнение попавших под отключение участков сети и системы отопления отключаемых потребителей.

Объемы воды во всех попавших под отключение участков сети (подающем и обратном трубопроводе) вычисляется по формуле:

$$V_i = L_i \cdot D_i^2 \cdot \frac{\pi}{4}, \text{ м}^3$$

где,  $L_i$  - длина участка, м;

$D_i$  - диаметр подающего (обратного) трубопровода, м.

Расчетные нагрузки на отопление, вентиляцию суммируются по каждому потребителю. Расчетные средние нагрузки на ГВС суммируются по каждому потребителю.

Объем внутренних систем теплопотребления рассчитывается исходя из следующей зависимости:

$$V_{\text{сист}} = Q_{\text{сист}} \cdot V, \text{ м}^3$$

где

$Q_{\text{сист}}$  - расчетная тепловая нагрузка системы теплопотребления, Гкал/ч;

$V$  - удельный объем воды, принимаемый в зависимости от вида основного теплопотребляющего оборудования, (м<sup>3</sup>\*ч)/Гкал.

### 19.5 Анализ переключения тепловых сетей при возникновении аварийных ситуаций

Потребители, подключённые к тепловым сетям отопления двух и более источника тепла отсутствуют. Аварийное переключение нагрузки между источниками тепла не предусмотрено.

Необходимость составления плана ликвидации аварийных ситуаций с применением электронного моделирования отсутствует, так как все локальные системы теплоснабжения имеют лучевую без перемычек структуру тепловых сетей, а также отсутствует возможность переключения тепловой нагрузки на другие (смежные, технологически связанные) системы теплоснабжения.

Задачи по ликвидации последствий аварийных ситуаций, решаемые с применением электронного моделирования, относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой.

В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;
- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;
- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее создать математическую модель всех технологических объектов (паспортизировать), составляющих систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;
- средства создания и визуализации графического представления сетей теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;
- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения населенного пункта, - от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

В рамках данной работы было выполнено:

- Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов. Графическое представление объектов выполнено с использованием ГИС «Zulu», с учетом привязки к топографической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

- Паспортизация объектов системы теплоснабжения. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.
- Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное. Разбивка объектов по территориальному делению происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

Разработанная модель схемы теплоснабжения поселения позволяет локализовать на карте место возникновения аварии, а также определить количество потребителей, попадающих под отключение на время устранения аварии.

#### **19.6 Организация управления ликвидацией аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях**

Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:

- на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
- на объектовом уровне – оперативный персонал источников тепла.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации, осуществляющей эксплуатацию объекта.

#### **19.7 Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей**

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в дома с центральным отоплением и социально значимые объекты.

Для ликвидации аварий создаются и используются

- резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования,
- резервы финансовых материальных ресурсов организаций.

Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин. При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.

#### **19.8 Порядок действий по ликвидации аварий на теплопроизводящих объектах и тепловых сетях**

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.

О сложившейся обстановке население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Таблица 64 - Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения

| № п/п                                                                     | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Срок исполнения              | Исполнитель                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                             |
| 1.                                                                        | При поступлении информации (сигнала) об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:<br>определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);<br>принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;<br>организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;<br>организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них;<br>принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений | Немедленно                   | Руководители объектов электро– водо – газо-, теплоснабжения |
| 2.                                                                        | Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток;<br>обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ч+ (0ч.30 мин.- 01.ч.00 мин) | Аварийно-восстановительные формирования                     |
| 3.                                                                        | При поступлении сигнала об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:<br>доведение информации до заместителя главы администрации по ЖКХ и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и оперативной группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Немедленно<br>Ч+1ч. 30мин.   | Оперативный дежурный ЕДДС                                   |
| 4.                                                                        | Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления в условиях критиче-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ч+ 2ч.00мин.                 | Рабочая и Оперативная группа                                |

| №<br>п/п                                                                                                                                  | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Срок исполнения                                                           | Исполнитель                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | ски низких температур при отсутствии энерго-снабжения и выдача рекомендаций в администрации района.                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                |
| 5.                                                                                                                                        | Организация работы оперативной группы                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ч+2ч.30 мин.                                                              | Руководитель оперативной группы                |
| 6.                                                                                                                                        | Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации. Определение котельных, учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений, попадающих в зону возможной аварийной ситуации. | Ч+(2ч.00мин -3 час. 00мин).                                               | – Руководитель рабочей группы                  |
| 7.                                                                                                                                        | Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава администрации муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                   | Ч+3ч.00мин.                                                               | Оперативная группа                             |
| 8.                                                                                                                                        | Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.                                                                                                                                                                                                                                                | Ч+3ч.00 мин.                                                              | Руководитель Оперативной группы                |
| 9.                                                                                                                                        | Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)                                                                                                                                                                                                                                                  | Ч+3ч.00 мин.                                                              | Оперативный дежурный ЕДДС, группа оповещения   |
| 10.                                                                                                                                       | Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, жизнеобеспечения населения.                                                                                                                                                                                                                       | Ч+3ч.00мин.                                                               | Руководитель, рабочей и оперативной группы     |
| 11.                                                                                                                                       | Организация сбора и обобщения информации:<br>о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;<br>о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения;<br>о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива.                                                                | Через каждые 1 час (в течении первых суток) 2 часа (в последующие сутки). | оперативный дежурный ЕДДС и оперативная группа |
| 12.                                                                                                                                       | Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения.                                                                                                                                                                                                                                                      | В ходе ликвидации аварии.                                                 | Руководитель Оперативной группы                |
| 13.                                                                                                                                       | Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.                                                                                                                                                                                                             | Ч+3 ч 00 мин.                                                             | Отдел полиции                                  |
| 14.                                                                                                                                       | – Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.                                                                                                                                                                                                          | Ч + 3ч.00 мин.                                                            | Руководитель Оперативной группы                |
| 15.                                                                                                                                       | Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.                                                                                                                                                                                                                        | По решению рабочей группы                                                 |                                                |
| По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |                                                |



| № п/п | Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                        | Срок исполнения                                                                  | Исполнитель                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 19    | Принятие решения и подготовка распоряжения Руководителя Оперативной группы о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ                                                                                           | Ч + 24 час 00 мин                                                                | Руководитель Оперативной группы                  |
| 20    | Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС | По решению руководителя оперативной группы                                       | Администрация муниципального образования         |
| 21    | Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга                                                                           | Через каждые 2 часа                                                              | Оперативная группа                               |
| 22    | Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                  | При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения | Секретарь оперативной группы                     |
| 23    | Доведение распоряжения руководителя оперативной группы о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                                                                                                                 | По завершении работ по ликвидации ЧС                                             | Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ |
| 24    | Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС                                                                                                                                                  | В течение месяца после ликвидации ЧС                                             | Руководитель Оперативной группы                  |

#### **19.9 Взаимодействие между органами и организациями при ликвидации аварий, инцидентов**

О сложившейся аварийной ситуации население информируется администрацией муниципального образования, эксплуатирующей организацией через местную систему оповещения и информирования.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации муниципального образования, Руководителю оперативной группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

### **19.10 Порядок организации мониторинга состояния системы теплоснабжения**

Мониторинг состояния системы теплоснабжения должен предусматривать.

- проведение ежедневного анализа состояния работы объектов теплоснабжения;
- оперативное решение вопросов по принятию неотложных мер в целях обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

–установление взаимодействия органов повседневного управления - органов местного самоуправления, теплоснабжающих и теплосетевых организаций при осуществлении сбора и обмена информацией по вопросам устойчивого и надежного теплоснабжения жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально значимых объектов; оперативного контроля за принятием мер, необходимых для обеспечения работы объектов теплоснабжения, обеспечивающих жизнедеятельность населения и работу социально значимых объектов, в нормальном (штатном) режиме.

Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях. На муниципальном уровне координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация муниципального образования. На объектовом уровне - осуществляют теплоснабжающие организации.

На объектовом уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных ремонтных (в т.ч. капитальных) работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

На муниципальном уровне собирается следующая информация:

1. Реестр учета аварийных ситуаций, технологических отказов, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, технологических отказов, а также при отключении потребителей от теплоснабжения - период отключения и перечень отключенных потребителей;

2. Данные о проведенных капитальных ремонтных работах на объектах теплоснабжения, исполнительная документация по проведенным капитальным ремонтным работам;

3. Данные о вводе в эксплуатацию законченного строительства, расширения, реконструкции, технического перевооружения объектов теплоснабжения.

Результаты анализа данных мониторинга являются основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.